


周南地区

管轄 周南工業用水道事務所 TEL: 0834-21-5774

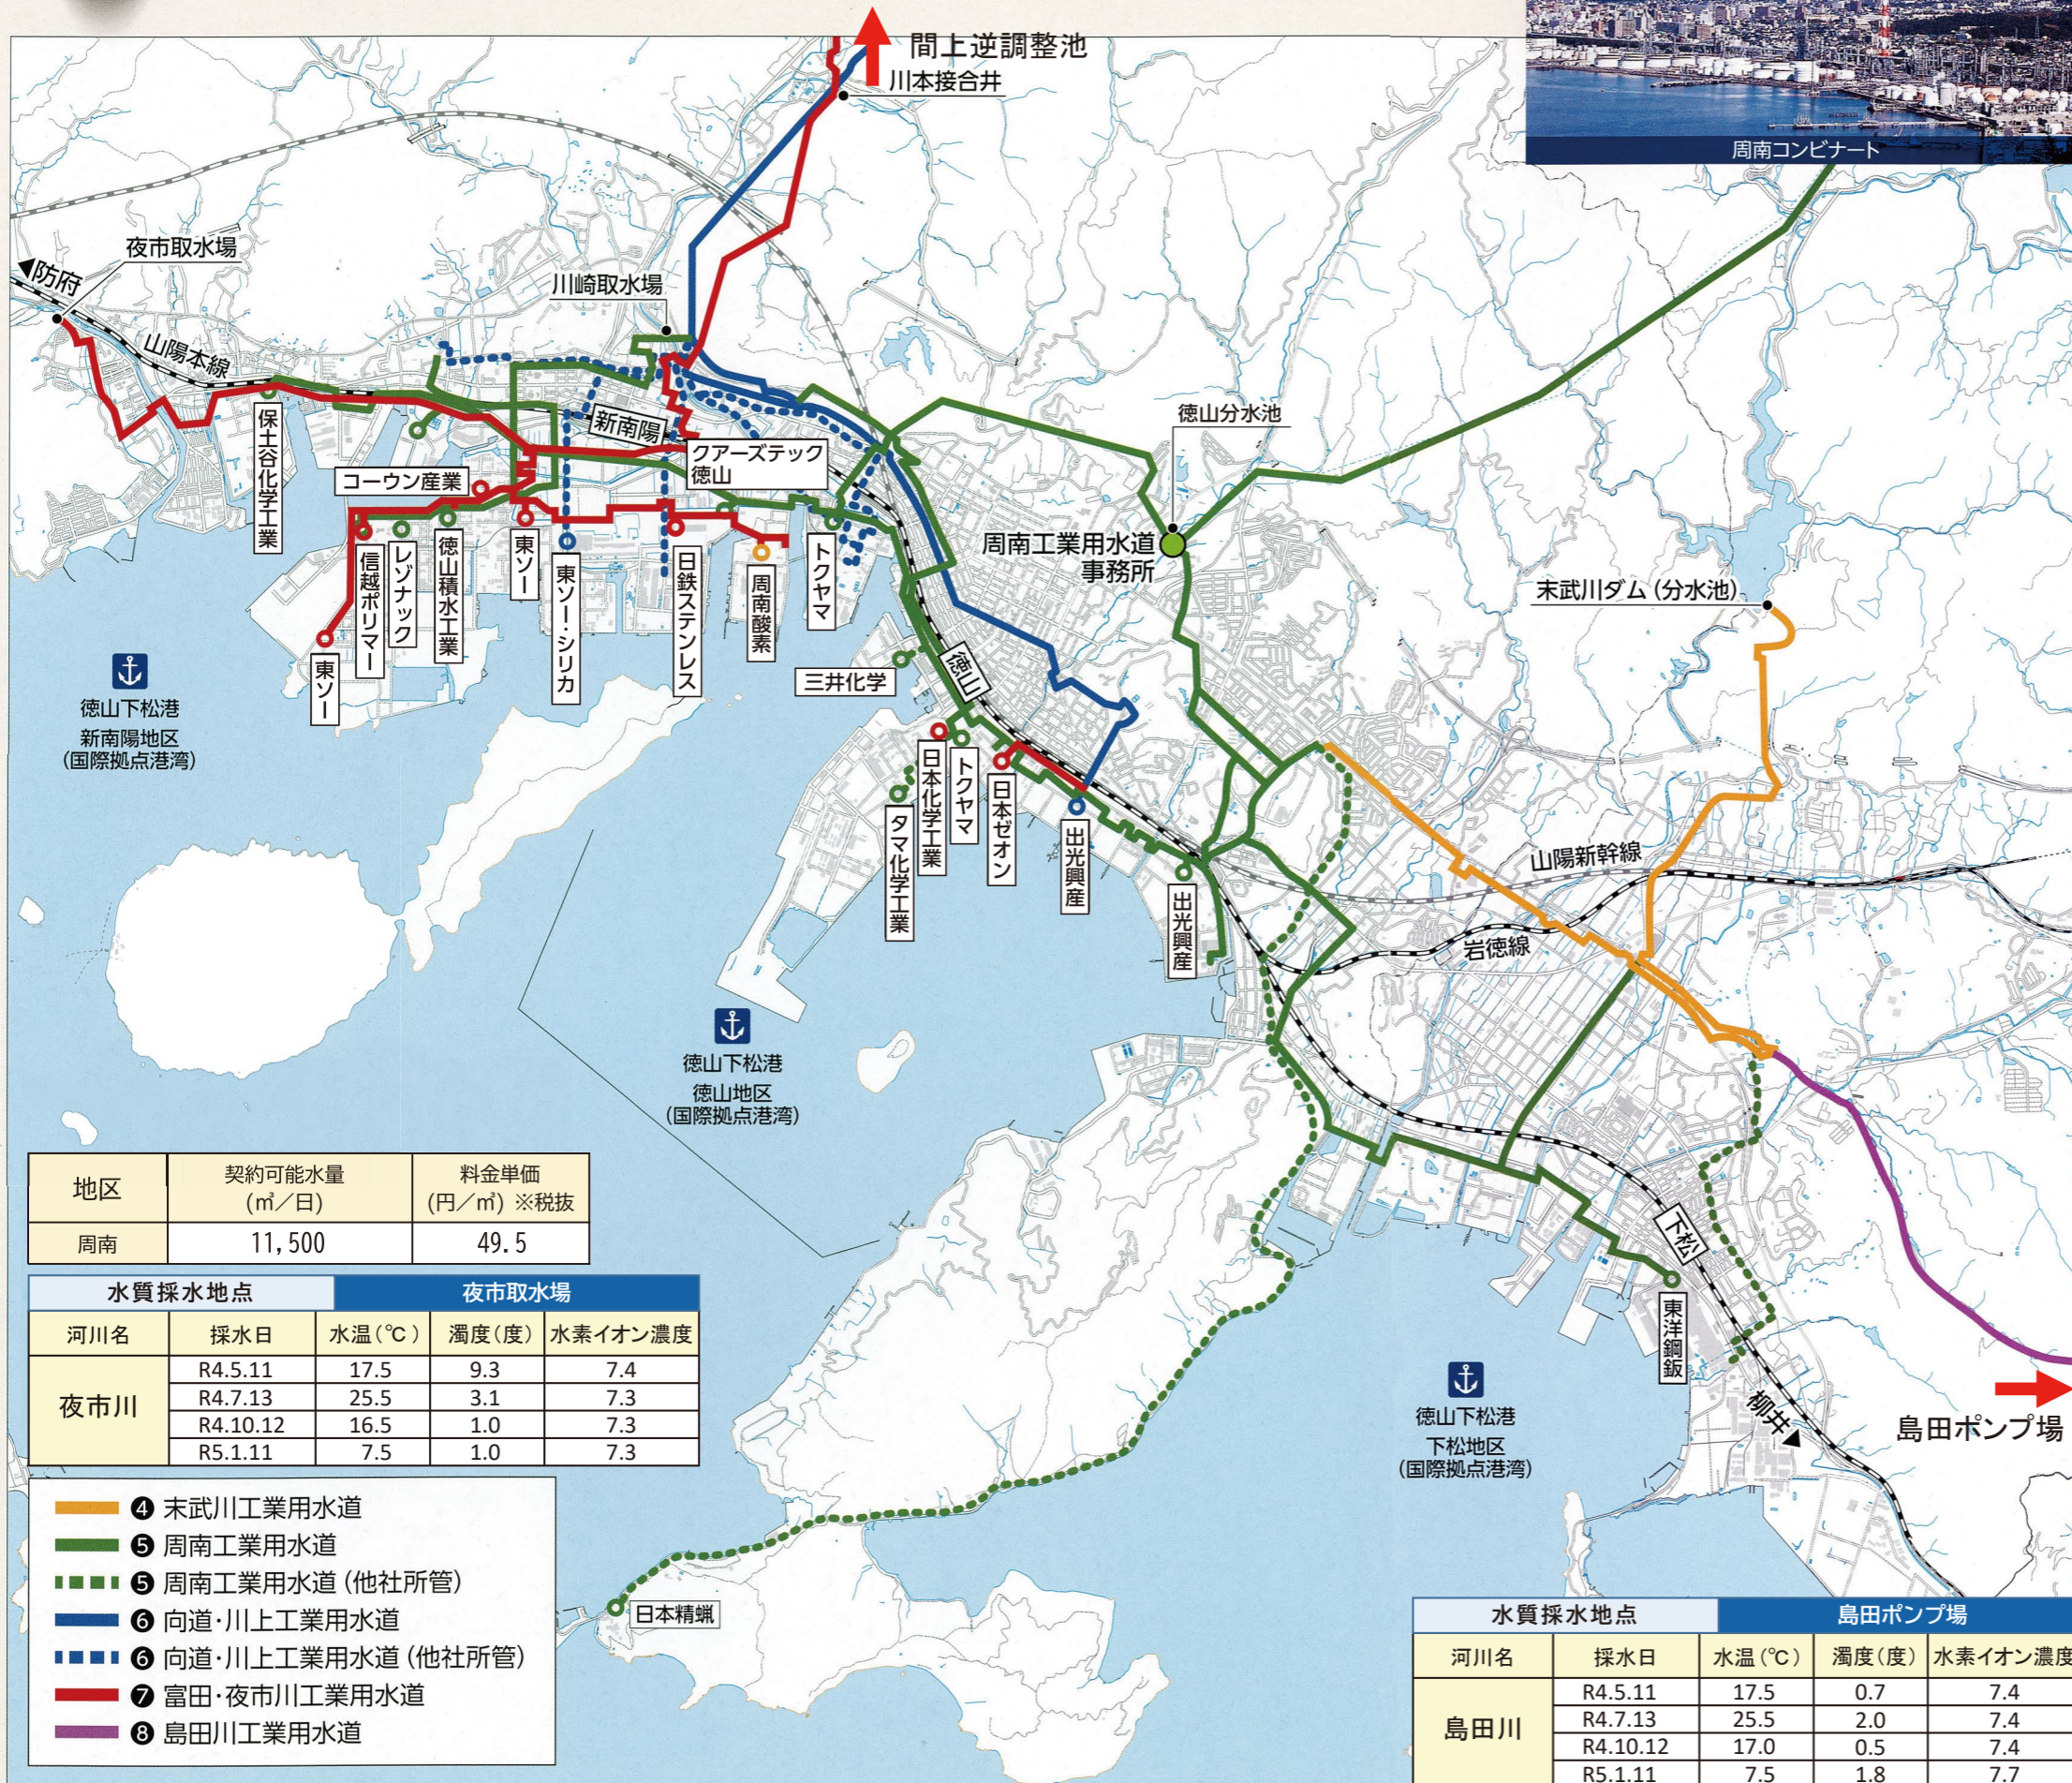

地区	契約可能水量 (m ³ /日)	料金単価 (円/m) ※税抜
周南	11,500	49.5

水質採水地点		夜市取水場		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
夜市川	R4.5.11	17.5	9.3	7.4
	R4.7.13	25.5	3.1	7.3
	R4.10.12	16.5	1.0	7.3
	R5.1.11	7.5	1.0	7.3

- ④ 末武川工業用水道
- ⑤ 周南工業用水道
- ⑤ 周南工業用水道 (他社所管)
- ⑥ 向道・川上工業用水道
- ⑥ 向道・川上工業用水道 (他社所管)
- ⑦ 富田・夜市川工業用水道
- ⑧ 島田川工業用水道

水質採水地点		島田ポンプ場		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
島田川	R4.5.11	17.5	0.7	7.4
	R4.7.13	25.5	2.0	7.4
	R4.10.12	17.0	0.5	7.4
	R5.1.11	7.5	1.8	7.7

水質採水地点		間上逆調整池		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
錦川	R4.5.11	14.0	1.4	7.2
	R4.7.13	25.5	4.2	7.1
	R4.10.12	18.0	1.9	7.4
	R5.1.11	5.0	1.3	7.4

水質採水地点		川崎取水場		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
富田川	R4.5.11	17.0	0.7	8.1
	R4.7.13	26.0	3.1	8.2
	R4.10.12	18.0	1.0	7.9
	R5.1.11	8.0	1.0	8.1

水質採水地点		川本接合井		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
富田川	R4.5.11	10.0	0.8	7.0
	R4.7.13	14.5	1.8	6.8
	R4.10.12	21.5	2.0	7.1
	R5.1.11	10.0	1.6	7.5

水質採水地点		徳山分水池		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
錦川	R4.5.11	15.0	0.6	7.5
	R4.7.13	18.0	1.0	7.2
	R4.10.12	19.0	2.7	7.3
	R5.1.11	10.0	3.0	7.5

水質採水地点		末武川ダム(分水池)		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
末武川	R4.5.11	9.0	0.5	7.5
	R4.7.13	17.5	1.8	7.1
	R4.10.12	20.0	1.9	7.4
	R5.1.11	9.0	1.6	7.3

