


周南地区

管轄 周南工業用水道事務所 TEL: 0834-21-5774

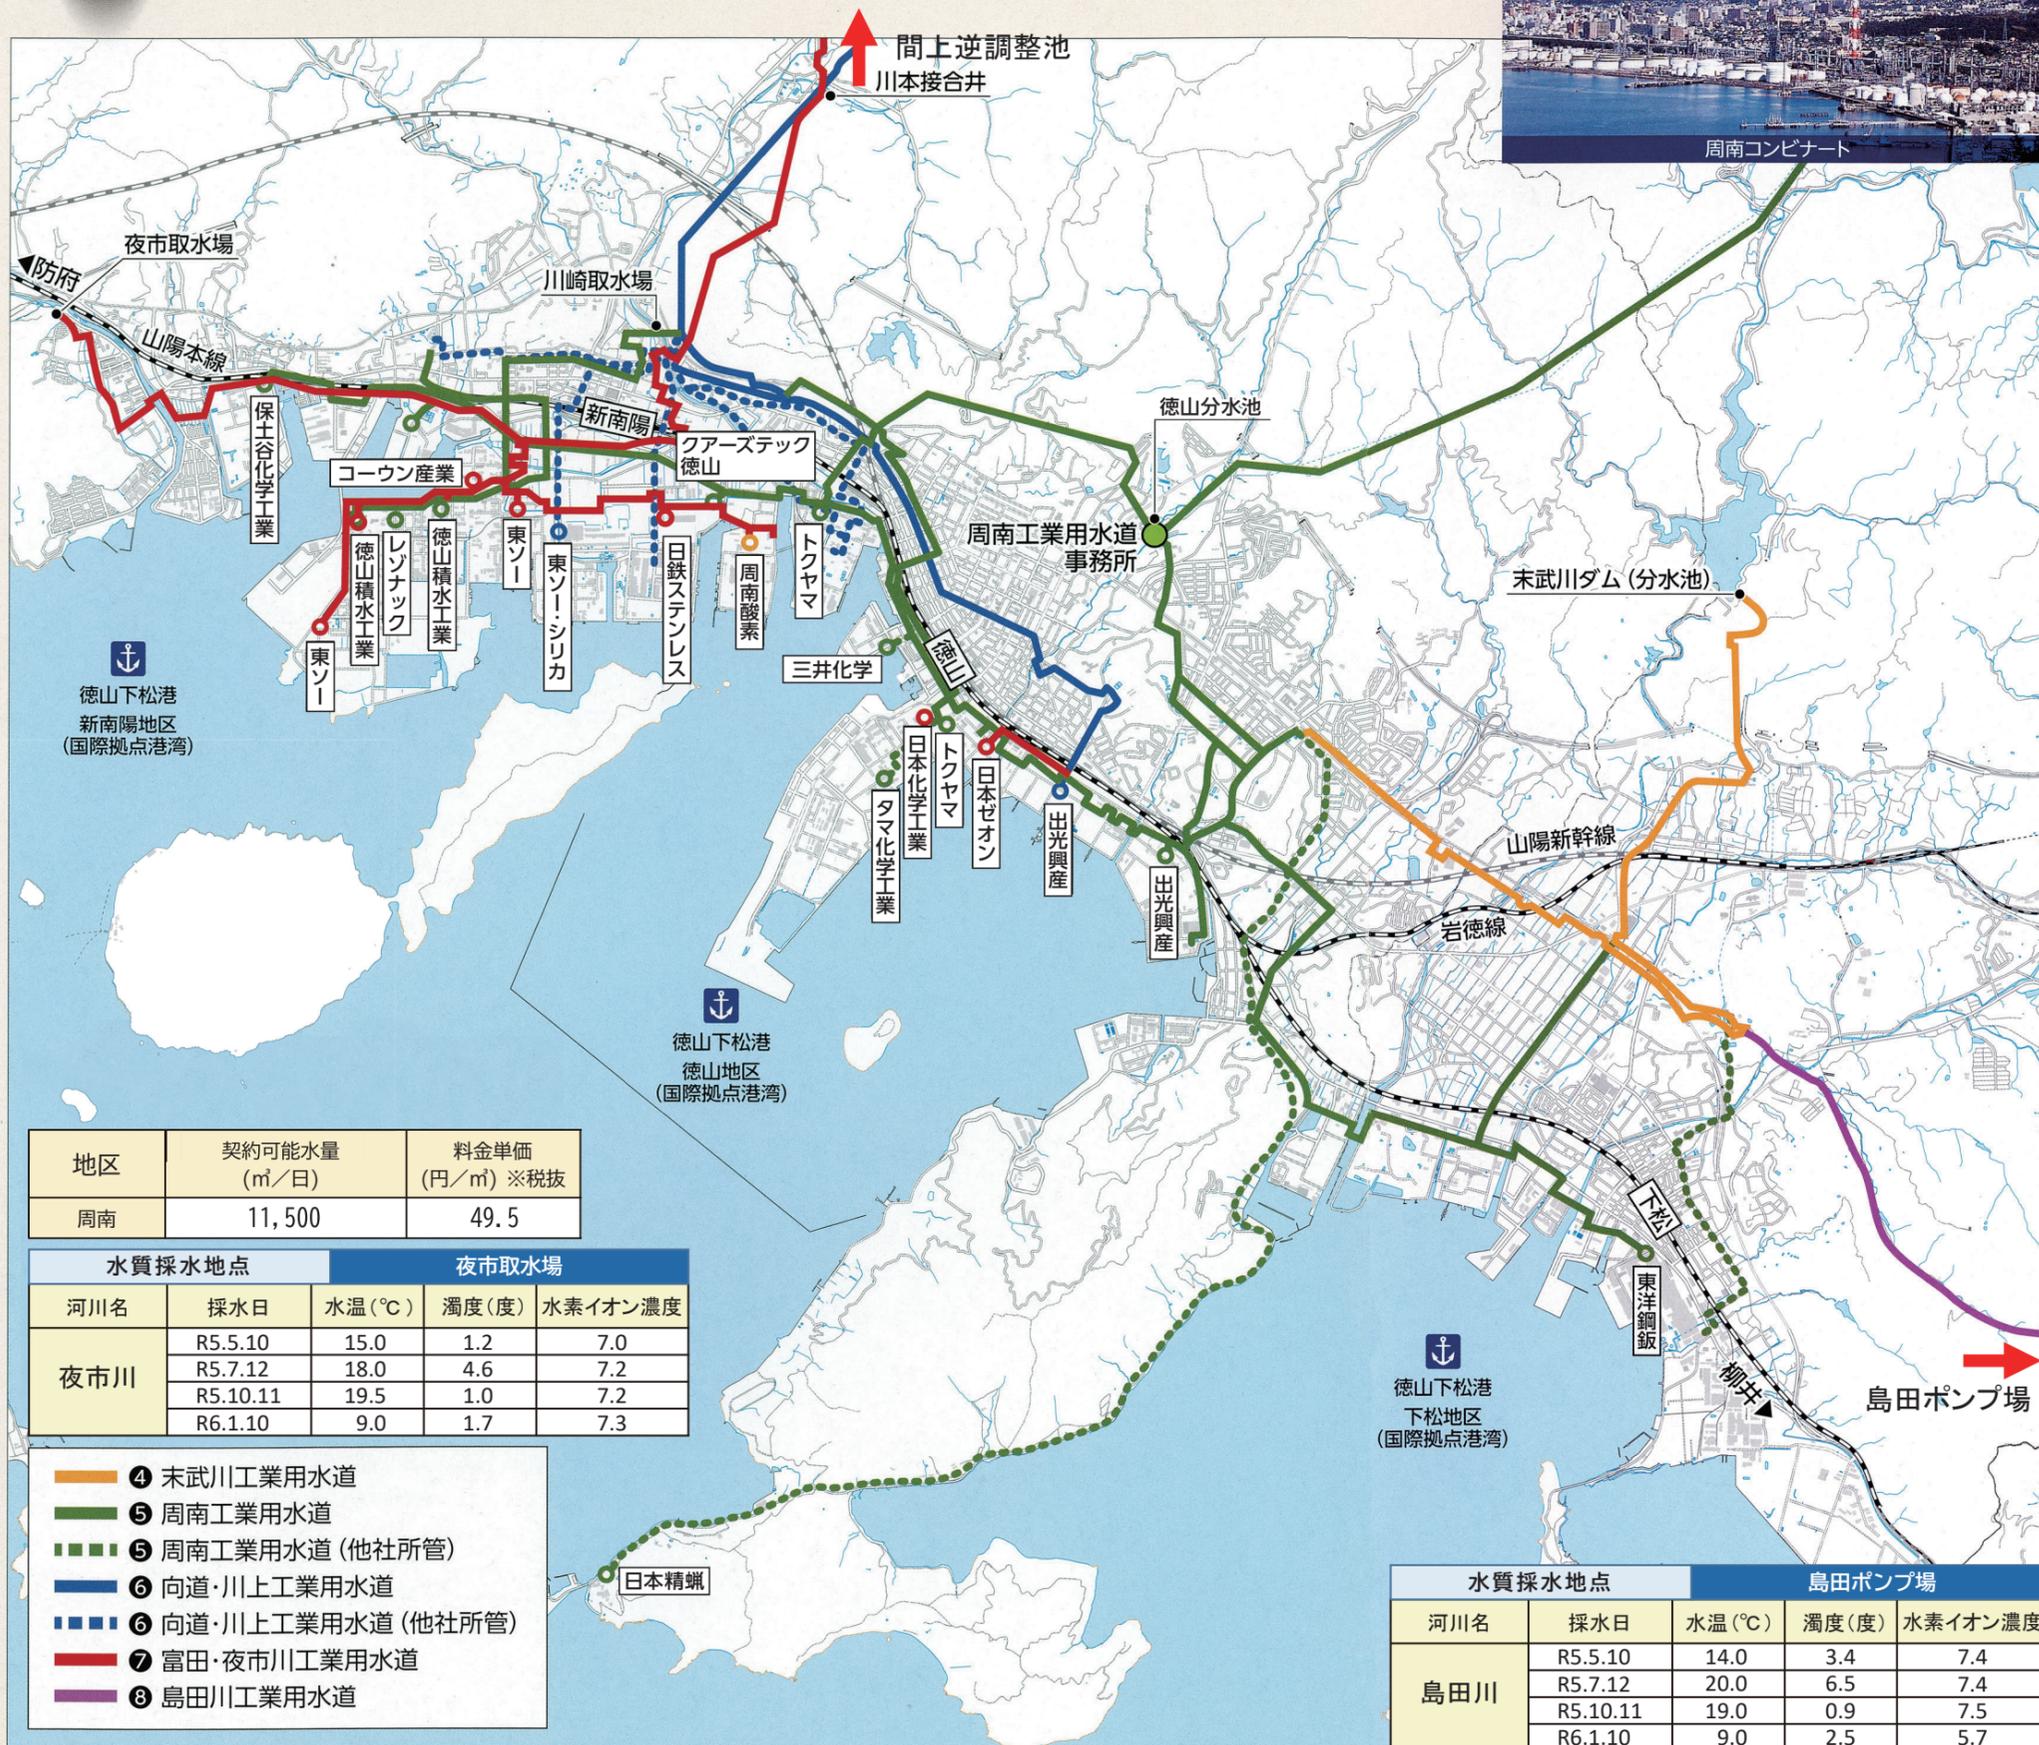

地区	契約可能水量 (m ³ /日)	料金単価 (円/m ³) ※税抜
周南	11,500	49.5

水質採水地点		夜市取水場		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
夜市川	R5.5.10	15.0	1.2	7.0
	R5.7.12	18.0	4.6	7.2
	R5.10.11	19.5	1.0	7.2
	R6.1.10	9.0	1.7	7.3

- ④ 末武川工業用水道
- ⑤ 周南工業用水道
- ⑤ 周南工業用水道 (他社所管)
- ⑥ 向道・川上工業用水道
- ⑥ 向道・川上工業用水道 (他社所管)
- ⑦ 富田・夜市川工業用水道
- ⑧ 島田川工業用水道

水質採水地点		島田ポンプ場		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
島田川	R5.5.10	14.0	3.4	7.4
	R5.7.12	20.0	6.5	7.4
	R5.10.11	19.0	0.9	7.5
	R6.1.10	9.0	2.5	5.7

水質採水地点		間上逆調整池		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
錦川	R5.5.10	13.0	3.3	7.2
	R5.7.12	17.0	5.2	7.2
	R5.10.11	19.5	3.5	7.3
	R6.1.10	8.0	1.6	7.4

水質採水地点		川崎取水場		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
富田川	R5.5.10	14.5	2.7	7.7
	R5.7.12	20.0	4.5	7.5
	R5.10.11	20.5	1.3	8.3
	R6.1.10	9.0	0.9	7.9

水質採水地点		川本接合井		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
富田川	R5.5.10	10.5	2.0	7.1
	R5.7.12	17.0	3.7	7.0
	R5.10.11	20.0	2.6	6.8
	R6.1.10	10.0	2.2	7.3

水質採水地点		徳山分水池		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
錦川	R5.5.10	12.0	1.4	7.2
	R5.7.12	18.0	4.4	7.3
	R5.10.11	20.0	1.7	7.1
	R6.1.10	9.0	5.2	7.4

水質採水地点		末武川ダム(分水池)		
河川名	採水日	水温(°C)	濁度(度)	水素イオン濃度
末武川	R5.5.10	11.0	1.7	7.3
	R5.7.12	18.0	5.1	7.1
	R5.10.11	21.5	1.8	7.2
	R6.1.10	10.0	2.0	7.4

【参考】島田川工業用水道

