


周南地区

国府コンビナート

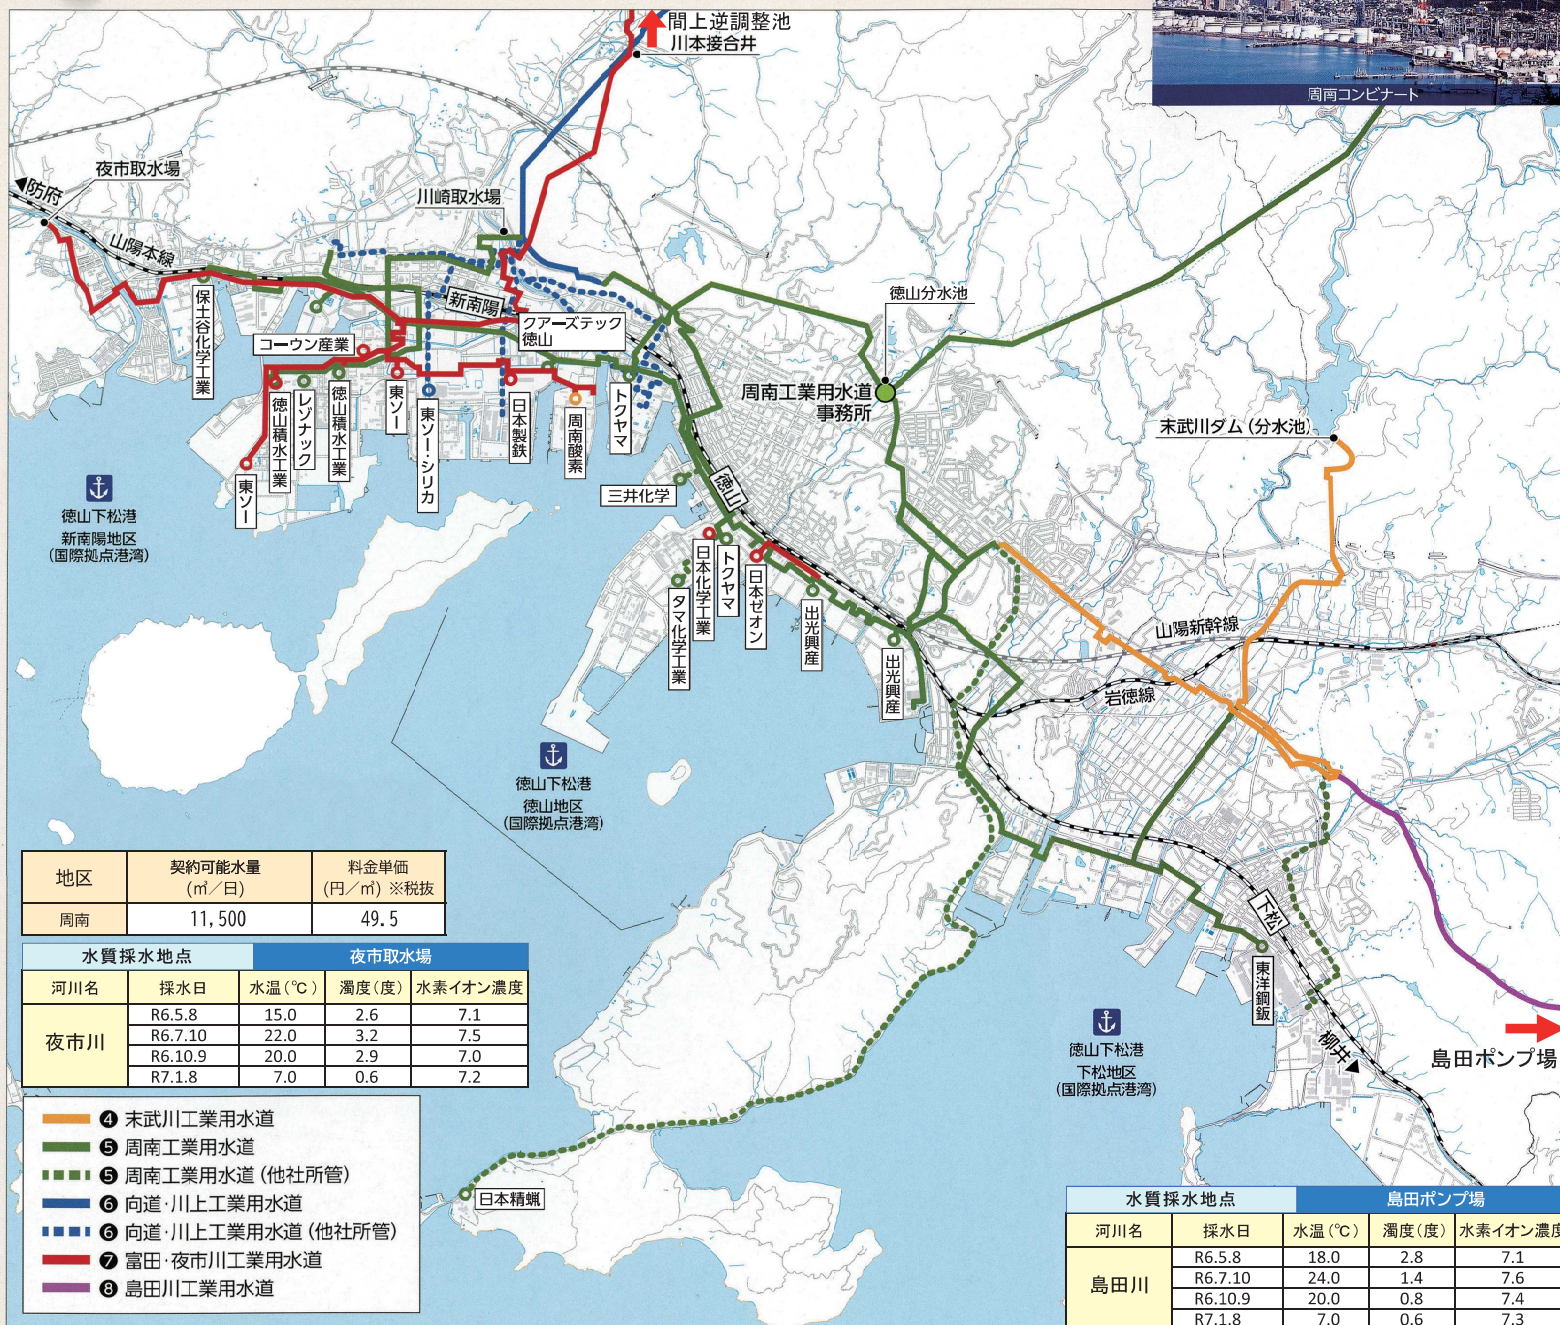

水質採水地点		間上逆調整池		
河川名	採水日	水温(℃)	濁度(度)	水素イオン濃度
錦川	R6.5.8	15.0	2.8	6.8
	R6.7.10	19.0	4.6	7.4
	R6.10.9	21.0	4.1	7.0
	R7.1.8	5.0	1.5	7.1

水質採水地点		川崎取水場		
河川名	採水日	水温(℃)	濁度(度)	水素イオン濃度
富田川	R6.5.8	14.0	2.2	7.5
	R6.7.10	21.0	1.6	7.9
	R6.10.9	22.0	2.2	7.6
	R7.1.8	7.0	0.4	7.4

水質採水地点		川本接合并		
河川名	採水日	水温(℃)	濁度(度)	水素イオン濃度
富田川	R6.5.8	11.0	1.7	6.9
	R6.7.10	18.0	2.3	7.2
	R6.10.9	21.0	3.1	7.0
	R7.1.8	11.0	1.9	7.2

水質採水地点		徳山分水池		
河川名	採水日	水温(℃)	濁度(度)	水素イオン濃度
錦川	R6.5.8	13.0	1.1	7.2
	R6.7.10	19.0	4.2	7.4
	R6.10.9	21.0	1.4	6.9
	R7.1.8	10.5	1.7	7.2

水質採水地点		末武川ダム（分水池）		
河川名	採水日	水温（℃）	濁度（度）	水素イオン濃度
末武川	R6.5.8	11.0	1.7	6.9
	R6.7.10	18.0	1.7	7.3
	R6.10.9	21.5	1.6	6.8
	R7.1.8	10.0	1.8	7.0

【参考】島田川工業用水道

