



採水地点位置図


・小瀬川工業用水道事務所

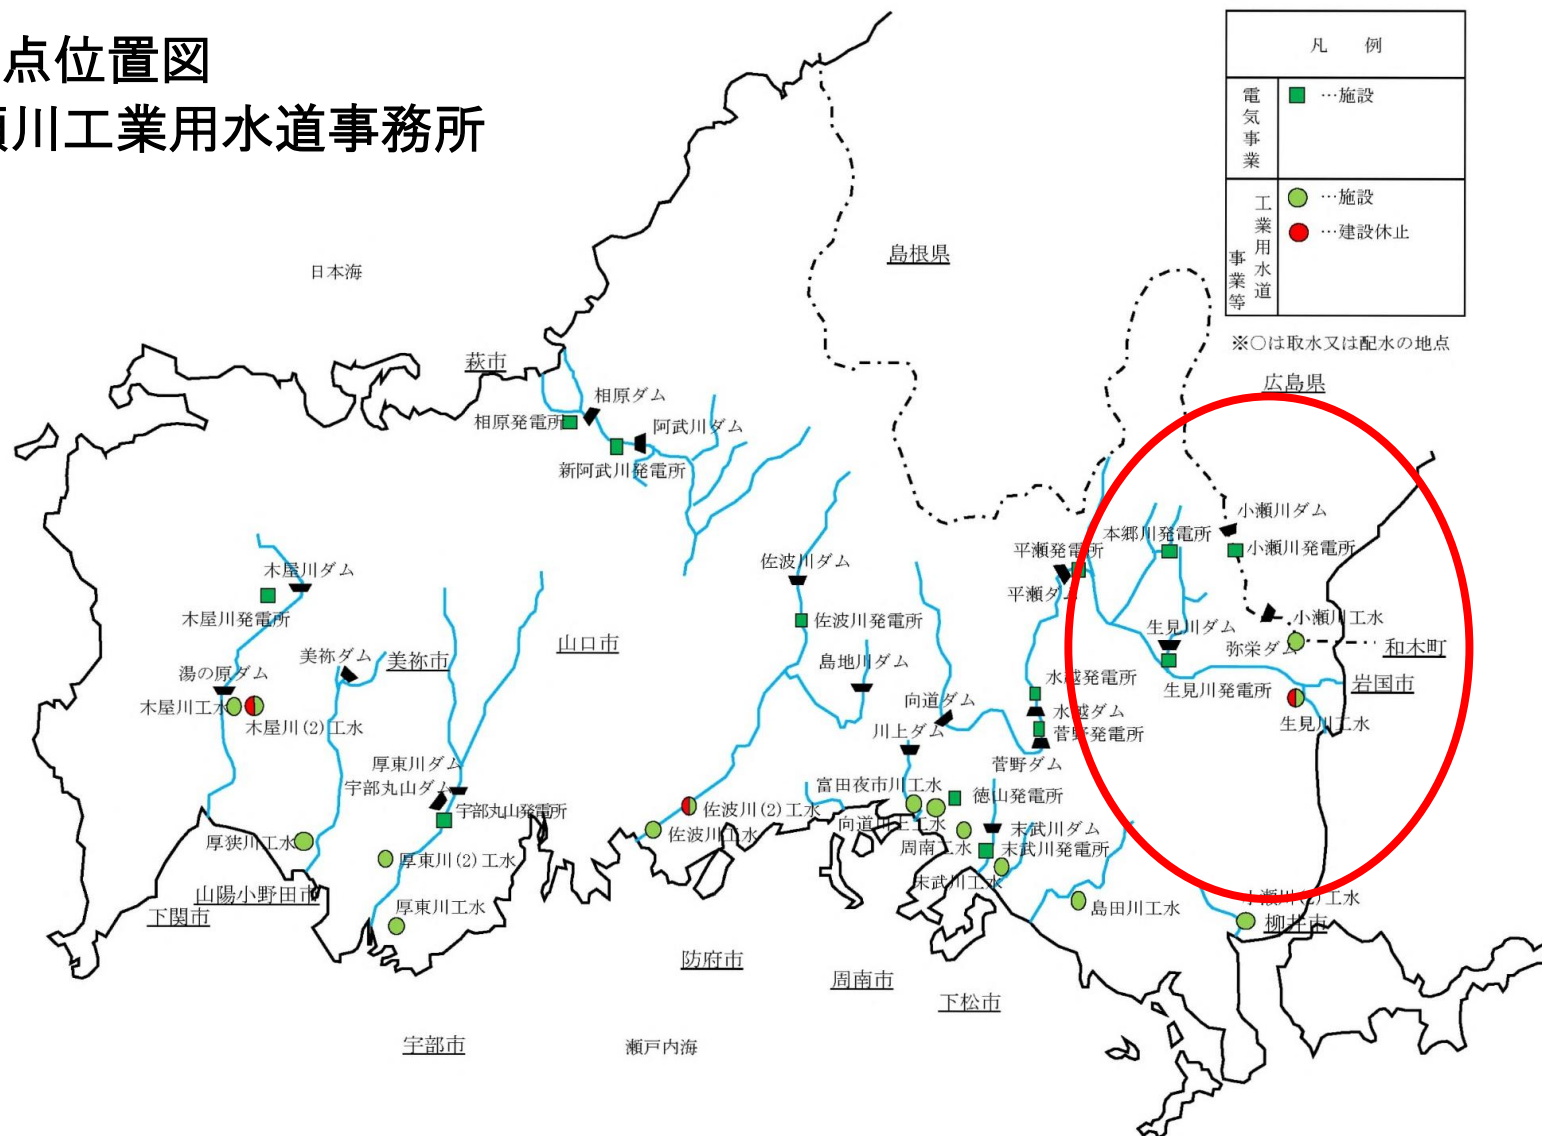


小瀬川工業用水道概要図

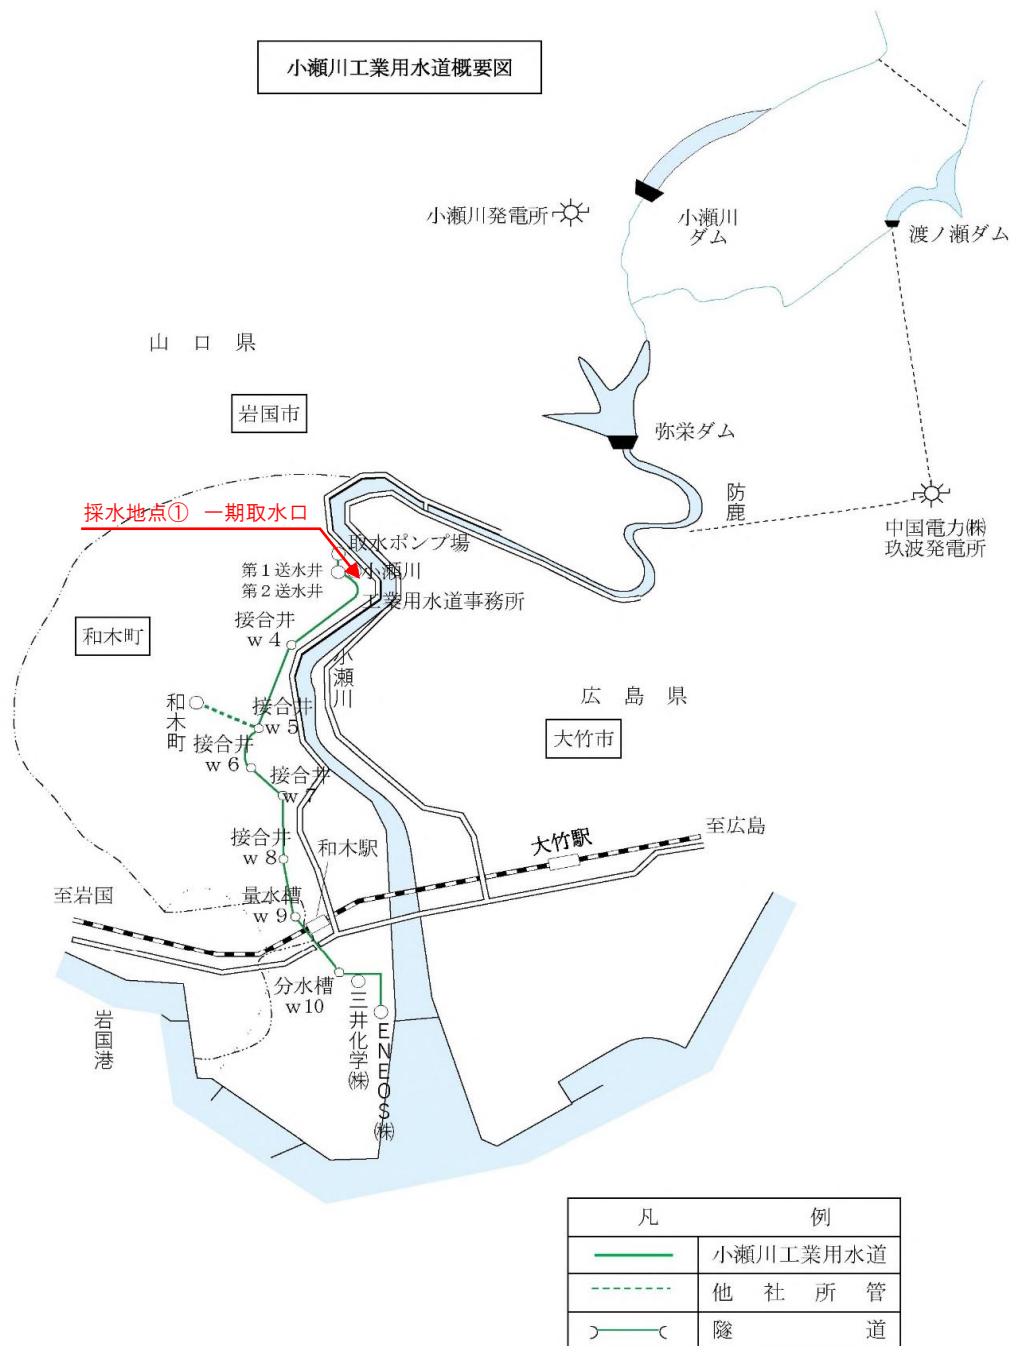

生見川工業水道概要図

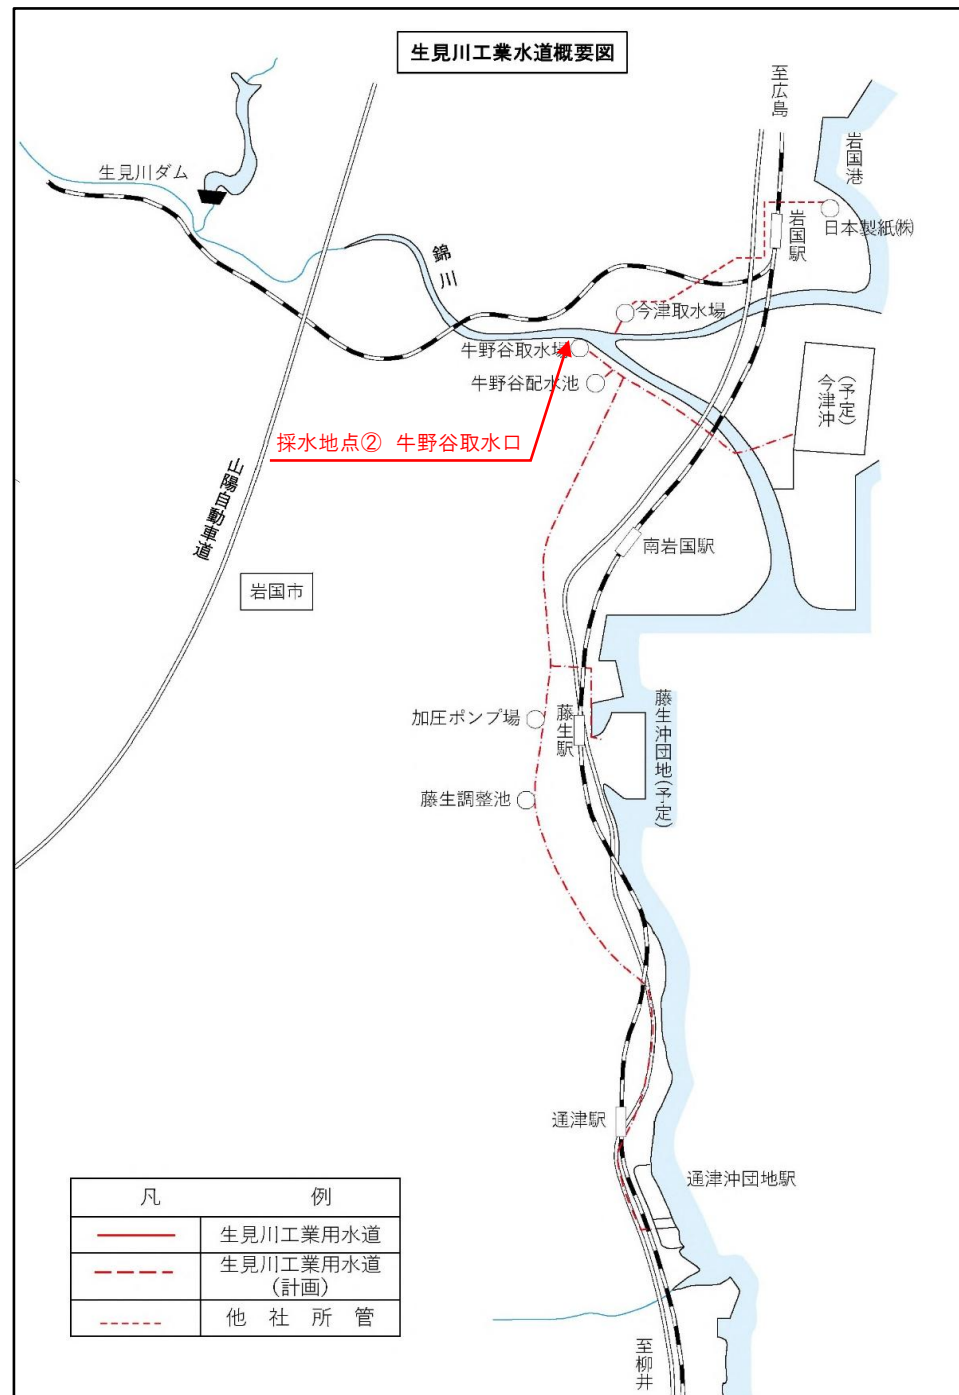

小瀬川第2期工業用水道概要図

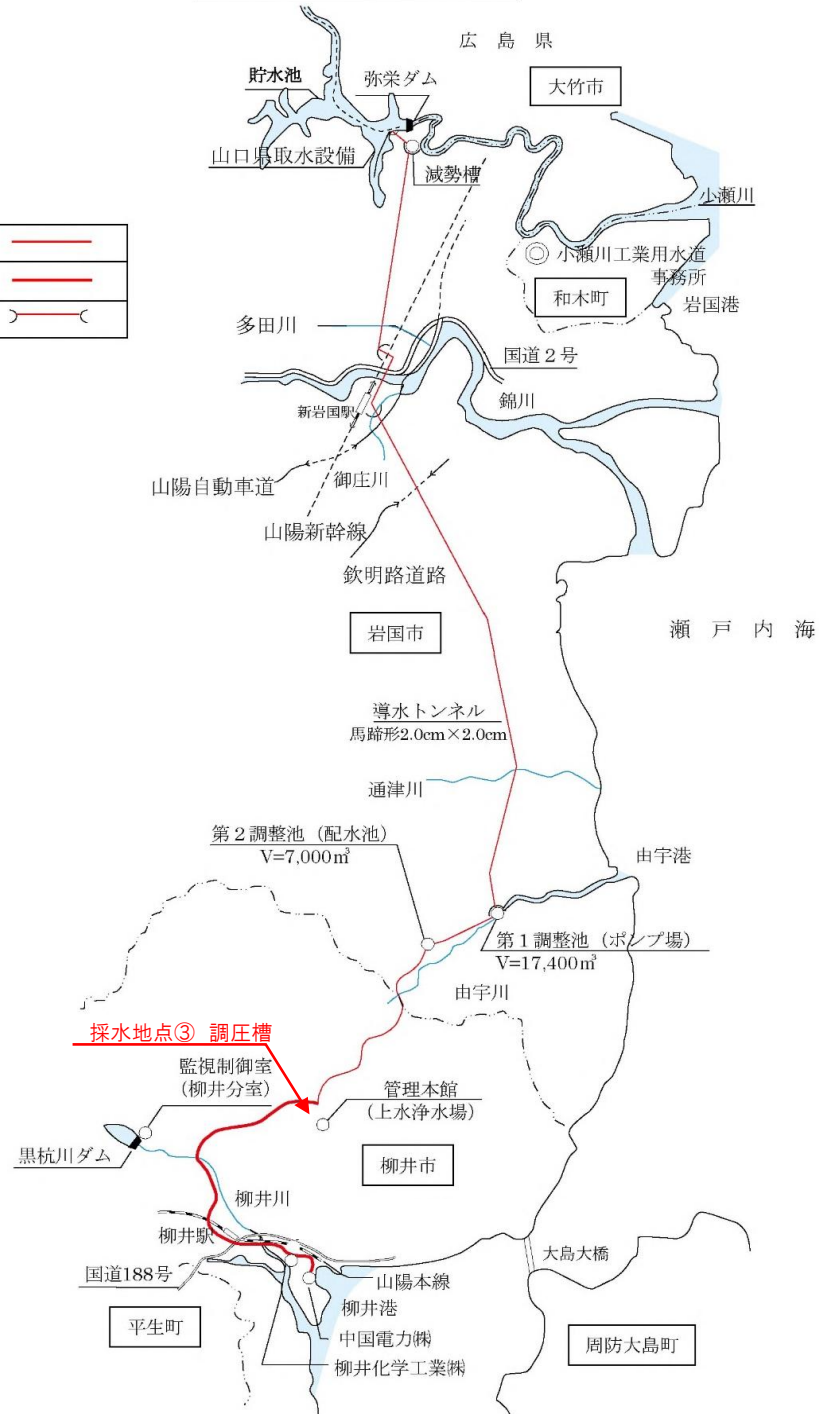

小瀬川工業用水道事務所
○工業用水道事業法施行令第1条による水質項目を水質検査した結果である。
○下記表については、計量証明書の計量結果を入力している。

小瀬川工業用水道

河川名	採水地点	年度	採水日	採水時間	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度	アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄 mg/L
小瀬川	一期取水口	令和3年度	R3.5.12	10:30	14.7	0.5	7.2	12	12	30	3.9	0.03
			R3.7.14	10:47	21.5	2.0	7.2	12	10	32	2.5	0.06
			R3.10.13	9:20	20.5	0.6	7.2	15	13	48	3.0	0.13
			R4.1.12	9:43	9.5	0.7	7.2	18	13	24	3.1	0.02
		令和4年度	R4.5.11	10:18	17.0	1.1	7.2	13	15	38	3.7	0.25
			R4.7.13	9:47	23.0	0.9	7.2	18	17	52	4.1	0.07
			R4.10.12	10:50	18.3	0.7	7.2	15	13	48	3.3	0.03
			R5.1.11	10:40	7.5	0.9	7.2	18	16	46	5.3	0.06
		令和5年度	R5.5.10	10:30	15.0	1.0	6.9	12	11	52	3.3	0.08
			R5.7.12	10:30	19.5	1.1	7.0	15	12	50	2.6	0.05
			R5.10.11	9:08	20.5	0.9	7.1	18	16	50	3.8	0.03
			R6.1.10	9:20	8.0	0.7	7.3	22	19	32	5.4	0.05
		令和6年度	R6.5.15	10:30	17.0	0.4	7.0	14	13	37	3.0	0.03以下
			R6.7.10	10:02	20.0	0.6	6.8	12	13	42	3.0	0.04
			R6.10.9	10:00	22.0	0.7	6.9	15	15	54	3.0	0.06
			R7.1.8	9:02	8.0	0.5	7.6	15	15	68	4.0	0.03以下
		令和7年度	R7.5.7	10:10	16.0	0.5	6.8	15	13	27	4.0	0.03以下
			R7.7.9	9:06	23.8	0.1	6.9	16	13	30	3.0	0.03以下
			R7.10.8	9:00	22.0	0.4	7.2	16	14	29	3.0	0.04

生見川工業用水道

河川名	採水地点	年度	採水日	採水時間	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度	アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄 mg/L
錦川	牛野谷取水口	令和3年度	R3.5.12	9:50	15.0	0.8	7.4	20	19	39	4.3	0.05
			R3.7.14	10:18	20.5	2.4	7.3	19	18	54	3.6	0.08
			R3.10.13	8:50	21.0	0.3	7.3	24	24	54	3.8	0.02
			R4.1.12	9:20	8.0	0.5	7.4	25	25	46	5.6	0.02
		令和4年度	R4.5.11	9:49	17.0	0.4	7.5	22	28	43	4.8	0.20
			R4.7.13	9:21	24.0	0.8	7.3	27	27	75	5.0	0.02
			R4.10.12	10:20	17.0	0.4	7.4	25	25	56	4.4	0.02
			R5.1.11	10:15	8.2	0.6	7.3	26	26	66	6.2	0.07
		令和5年度	R5.5.10	10:00	14.0	3.3	7.4	17	18	57	4.2	0.09
			R5.7.12	9:50	18.8	12.0	7.3	17	17	69	3.2	0.32
			R5.10.11	8:46	20.0	0.8	7.4	28	27	60	4.5	0.05
			R6.1.10	8:50	8.5	0.3	7.5	28	25	40	5.5	0.02
		令和6年度	R6.5.15	10:00	14.0	2.3	7.4	18	21	48	4.0	0.07
			R6.7.10	10:31	22.0	1.6	7.4	19	22	57	4.0	0.11
			R6.10.9	9:30	20.6	0.7	7.0	22	25	62	4.0	0.05
			R7.1.8	9:30	8.0	0.9	6.7	23	25	59	5.0	0.03
		令和7年度	R7.5.7	9:25	14.5	0.6	7.0	23	27	36	4.0	0.03以下
			R7.7.9	9:32	24.9	0.9	7.4	26	23	56	5.0	0.03以下
			R7.10.8	9:45	22.0	0.5	7.5	25	25	44	4.0	0.05

小瀬川2期工業用水道

河川名	採水地点	年度	採水日	採水時間	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度	アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄 mg/L
小瀬川	調圧槽	令和3年度	R3.5.12	10:00	13.0	0.5	7.3	15	13	37	3.5	0.09
			R3.7.14	14:20	18.5	2.6	7.0	14	12	37	2.7	0.01
			R3.10.13	10:30	21.0	0.5	7.0	13	12	39	2.3	0.03
			R4.1.12	10:00	11.0	0.9	7.3	17	14	35	3.1	0.02
		令和4年度	R4.5.11	10:50	10.0	0.4	7.1	15	17	39	3.5	0.11
			R4.7.13	10:10	12.0	0.6	7.0	16	17	53	3.5	0.04
			R4.10.12	13:20	19.0	2.0	7.2	15	14	41	2.9	0.08
			R5.1.11	11:00	11.0	2.7	7.3	22	15	42	3.4	0.17
		令和5年度	R5.5.10	11:00	13.0	1.7	7.1	15	14	45	3.6	0.06
			R5.7.12	13:30	17.0	3.0	7.0	15	14	55	2.5	0.08
			R5.10.11	9:40	17.5	0.5	6.9	16	15	49	2.8	0.03
			R6.1.10	10:30	10.0	5.6	7.3	20	16	48	3.6	0.31
		令和6年度	R6.5.8	9:00	12.0	0.8	6.8	16	17	42	4.0	0.03以下
			R6.7.10	9:00	20.0	3.2	7.4	12	14	46	3.0	0.11
			R6.10.9	8:30	19.0	0.4	6.9	14	15	45	3.0	0.05
			R7.1.8	9:10	11.5	0.9	6.9	14	15	44	3.0	0.04
		令和7年度	R7.5.7	9:00	11.0	0.5	6.8	16	15	31	3.0	0.03以下
			R7.7.9	9:00	13.0	0.3	7.1	16	14	41	4.0	0.03以下
			R7.10.8	9:45	18.5	0.4	7.1	17	14	23	3.0	0.06


※令和3年度より測定

採水地点位置図

・周南工業用水道事務所



周南地区各工業用水道概要図

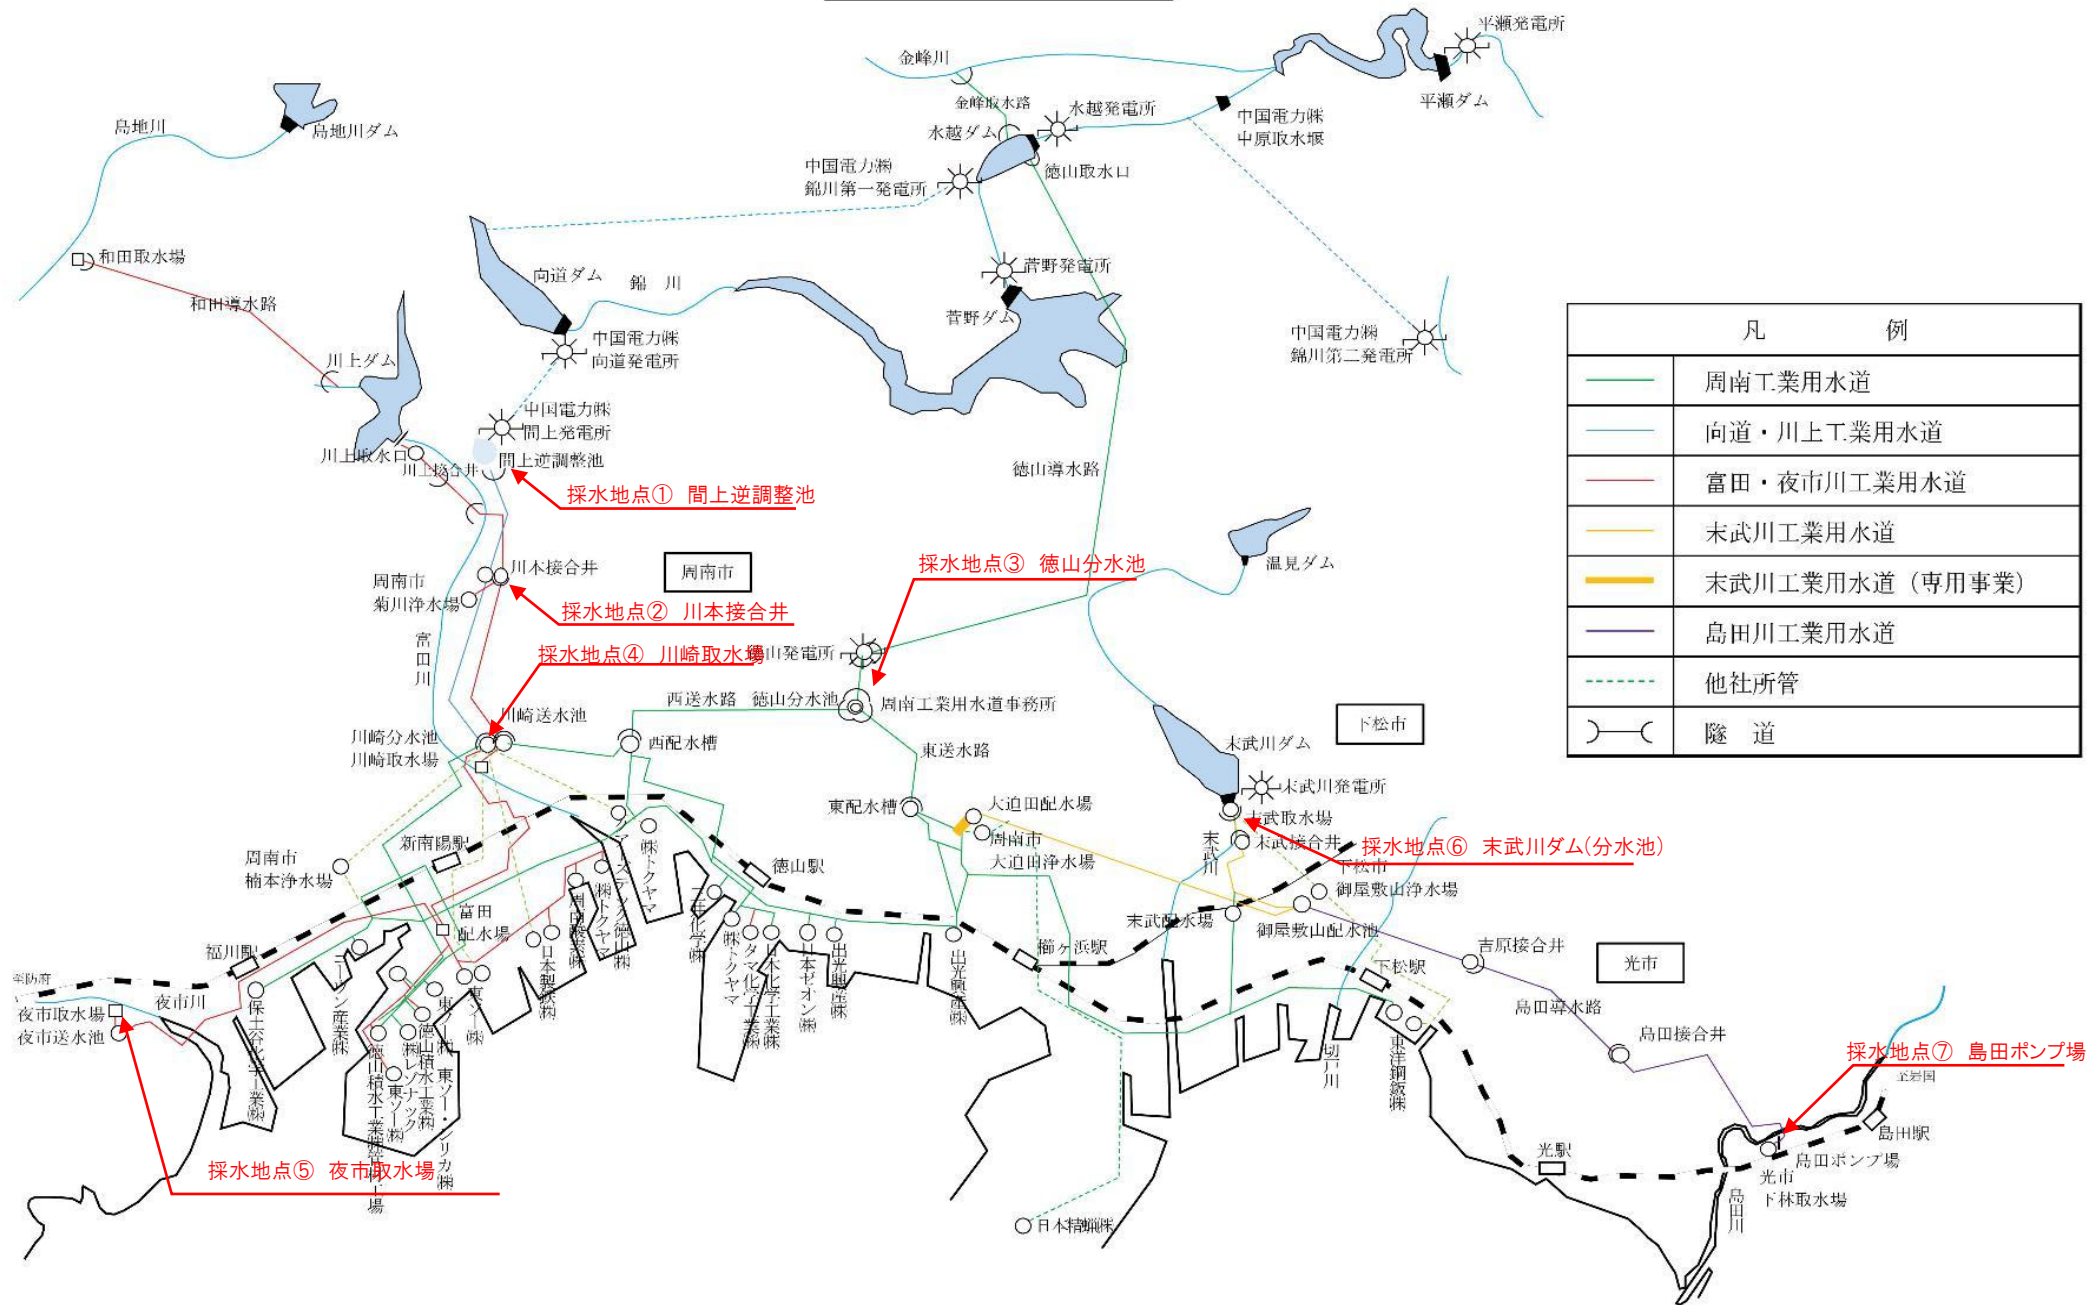

周南工業用水道事務所

○工業用水道事業法施行令第1条による水質項目を水質検査した結果である。

○下記表については、計量証明書の計量結果を入力している。

向道・川上工業用水道

[illegible]

向道・川上工業用水道

[illegible]

周南工業用水道

[illegible]

富田・夜市川工業用水道

河川名	採水地点	年度	採水日	採水時間	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度	アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄 mg/L
富田川	川崎取水場	令和3年度	R3.5.12	9:56	15.0	1.1	8.0	30	28	65	5.2	0.06
			R3.7.14	8:55	21.0	1.6	7.8	34	29	71	4.5	0.10
			R3.10.13	11:20	21.5	0.9	8.1	37	34	90	4.5	0.06
			R4.1.12	11:10	7.0	0.7	8.3	38	35	60	6.6	0.02
		令和4年度	R4.5.11	10:30	17.0	0.7	8.1	36	38	73	6.1	0.16
			R4.7.13	11:00	26.0	3.1	8.2	41	40	100	6.9	0.12
			R4.10.12	10:20	18.0	1.0	7.9	36	35	77	5.2	0.05
			R5.1.11	11:45	8.0	1.0	8.1	45	39	88	6.6	0.11
		令和5年度	R5.5.10	11:30	14.5	2.7	7.7	27	27	77	5.6	0.10
			R5.7.12	11:40	20.0	4.5	7.5	22	21	77	3.8	0.16
			R5.10.11	11:10	20.5	1.3	8.3	43	38	89	5.6	0.06
			R6.1.10	10:45	9.0	0.9	7.9	45	38	59	6.4	0.03
		令和6年度	R6.5.8	11:00	14.0	2.2	7.5	28	31	76	5.0	0.07
			R6.7.10	11:03	21.0	1.6	7.9	31	33	74	5.0	0.09
			R6.10.9	11:10	22.0	2.2	7.6	36	38	92	5.0	0.12
			R7.1.8	9:35	7.0	0.4	7.4	37	39	69	5.0	0.03以下
		令和7年度	R7.5.7	11:15	17.0	2.7	8.2	35	34	65	6.0	0.06
			R7.7.9	10:40	24.0	1.8	8.1	37	33	72	5.0	0.09
R7.10.8	10:30		22.6	3.0	8.0	36	37	64	5.0	0.36		

富田・夜市川工業用水道

[illegible]

末武川工業用水道

[illegible]

島田川工業用水道


[illegible]

採水地点位置図

・佐波川工業用水道事務所



佐波川、佐波川第2期工業用水道概要図

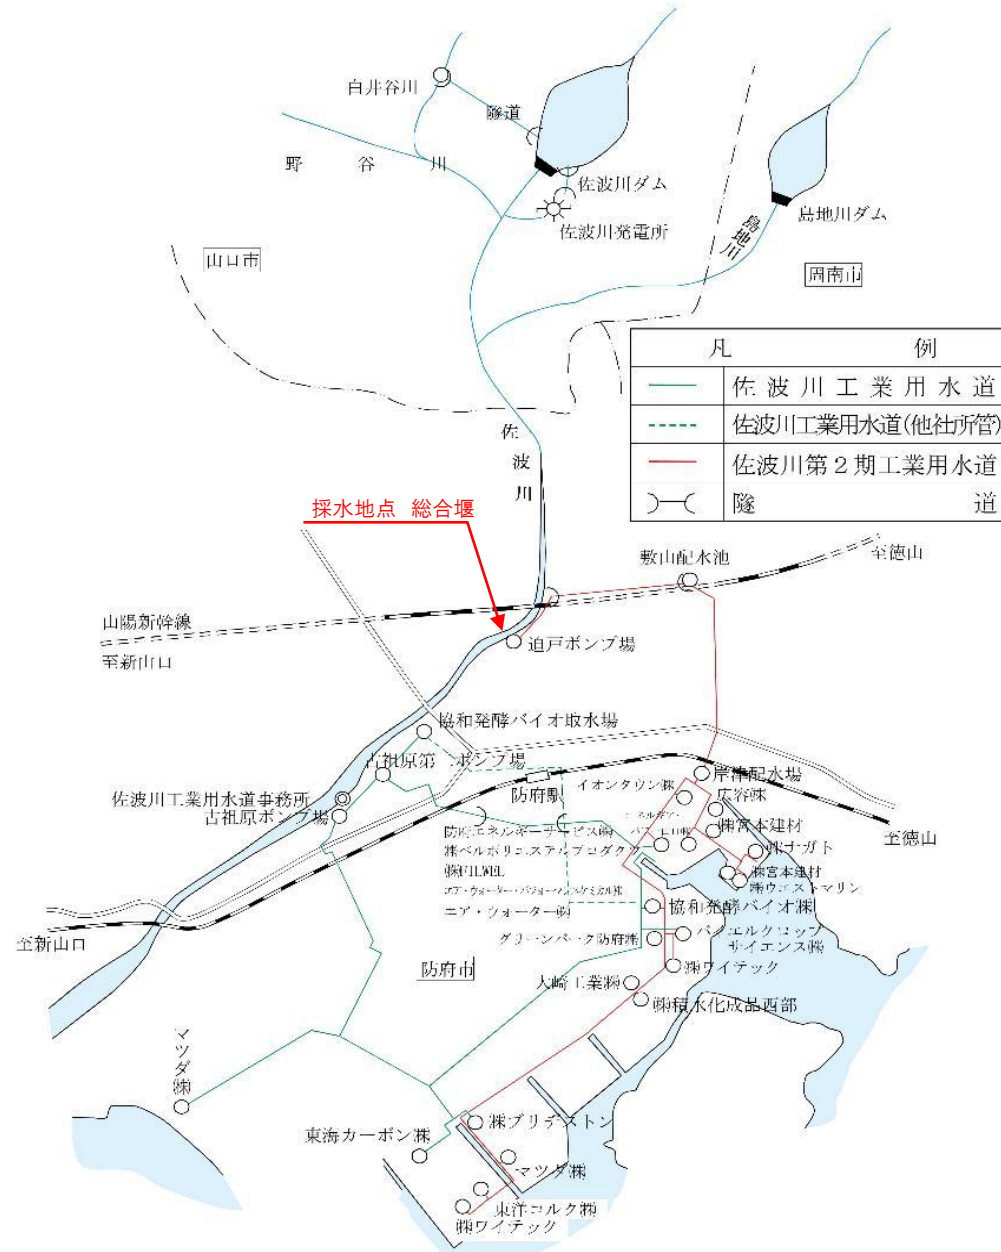

佐波川工業用水道事務所

○工業用水道事業法施行令第1条による水質項目を水質検査した結果である。


○下記表については、計量証明書の計量結果を入力している。

佐波川工業用水道・佐波川第二期工業用水道


[illegible]

採水地点位置図

・厚東川工業用水道事務所

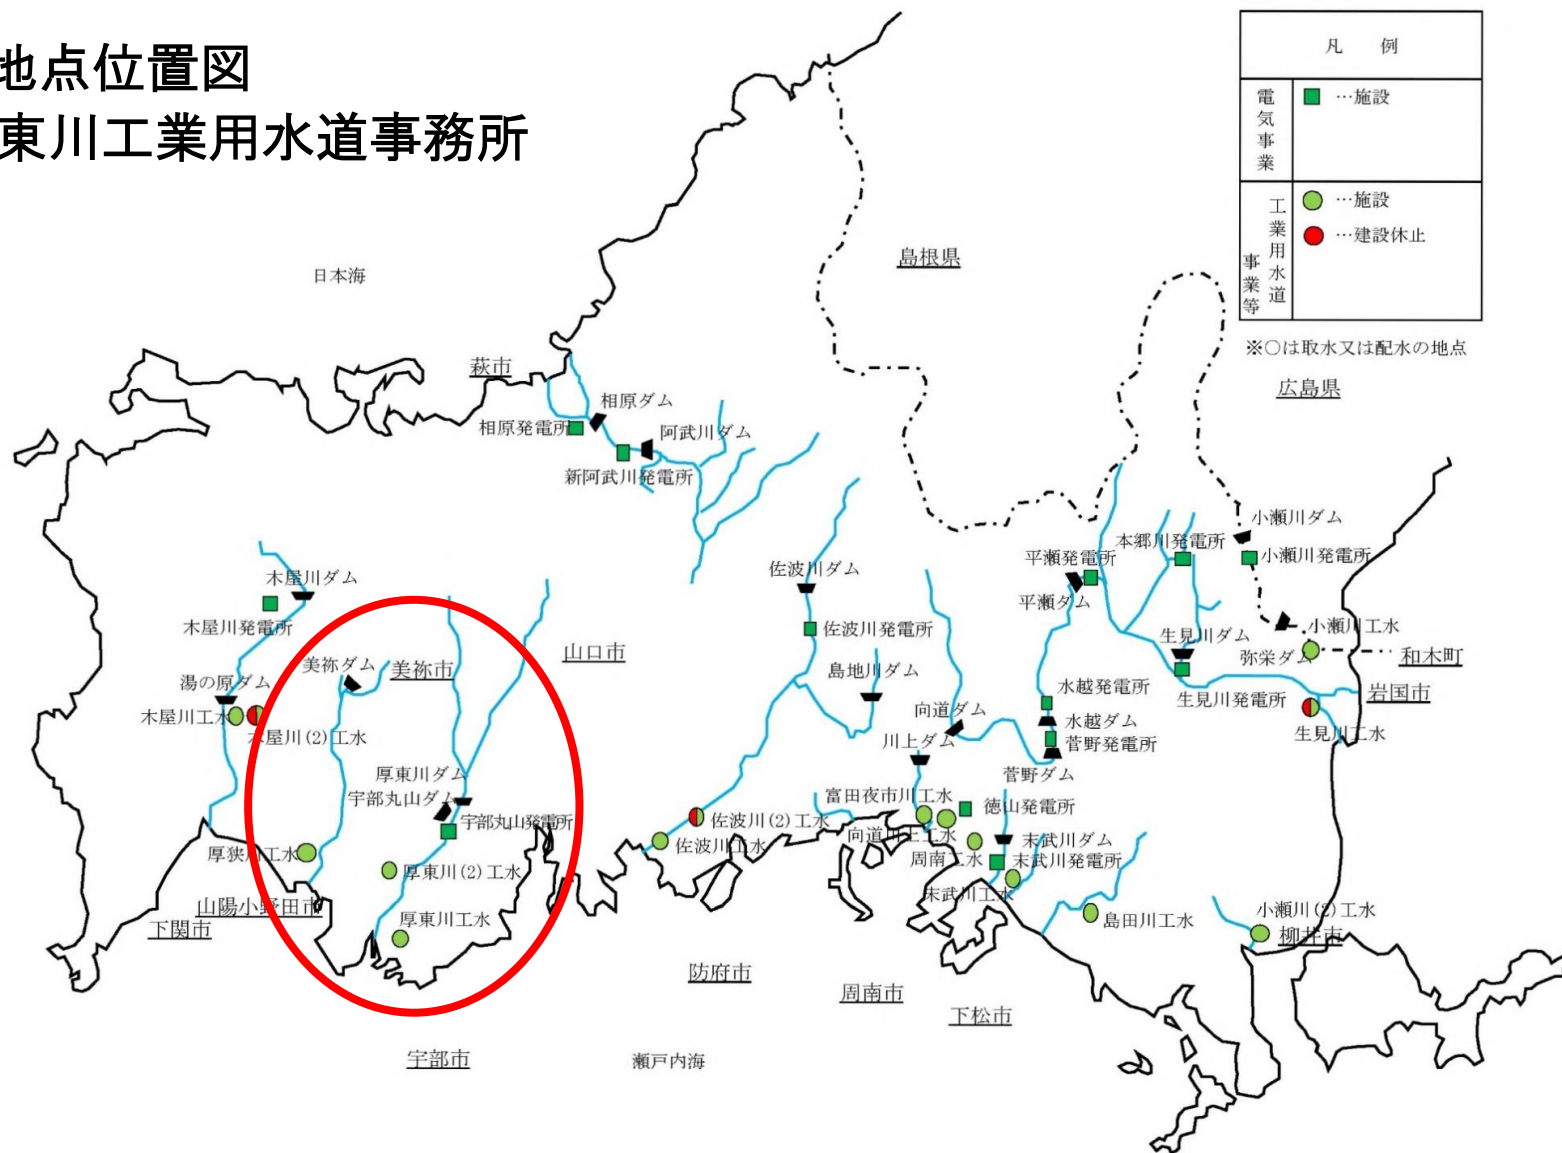

厚東川、厚東川第2期工業用水道概要図
厚狭川工業用水道概要図

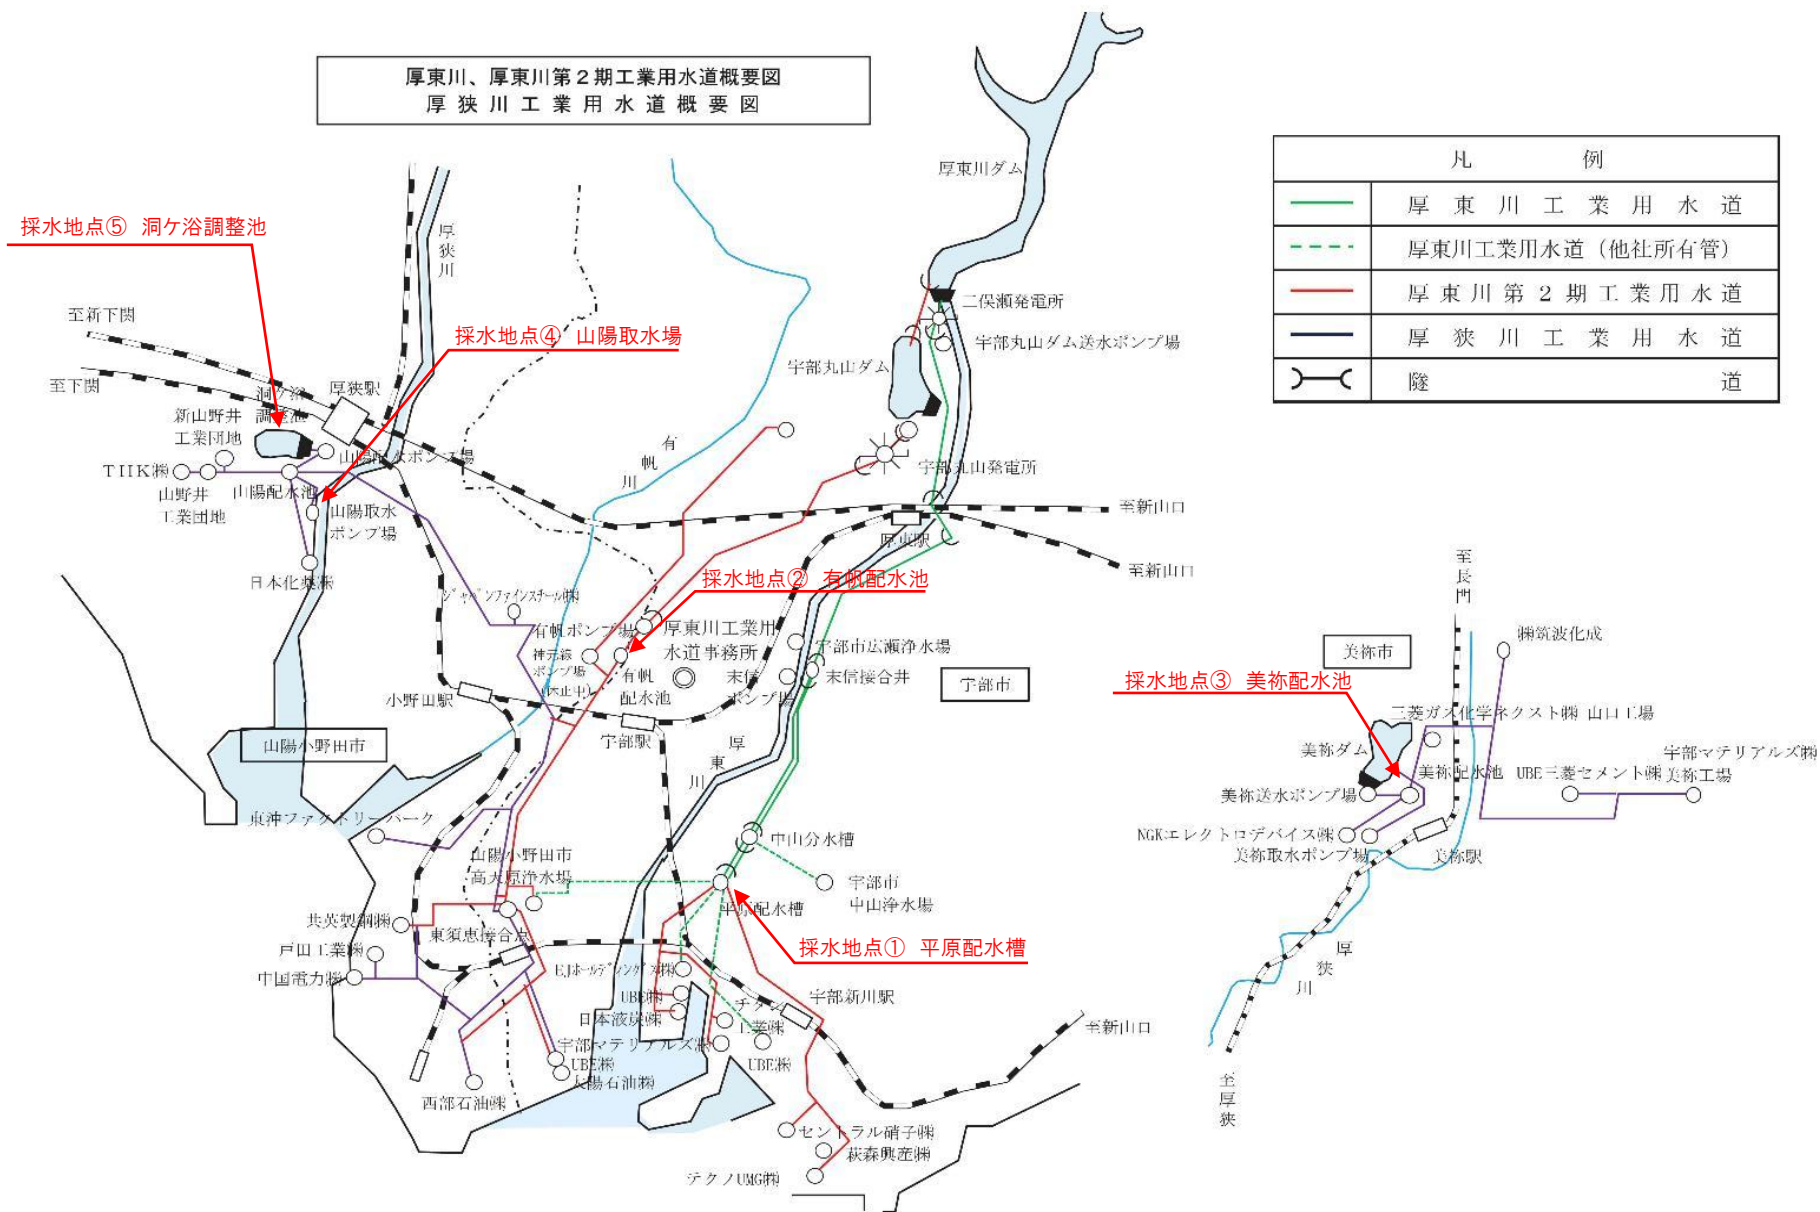

○下記表については、計量証明書の計量結果を入力している。

[illegible][illegible]

厚狭川工業用水道

[illegible]

厚狭川工業用水道

[illegible]

厚狭川工業用水道


[illegible]

採水地点位置図

・西部利水事務所



木屋川、木屋川第2期工業用水道概要図

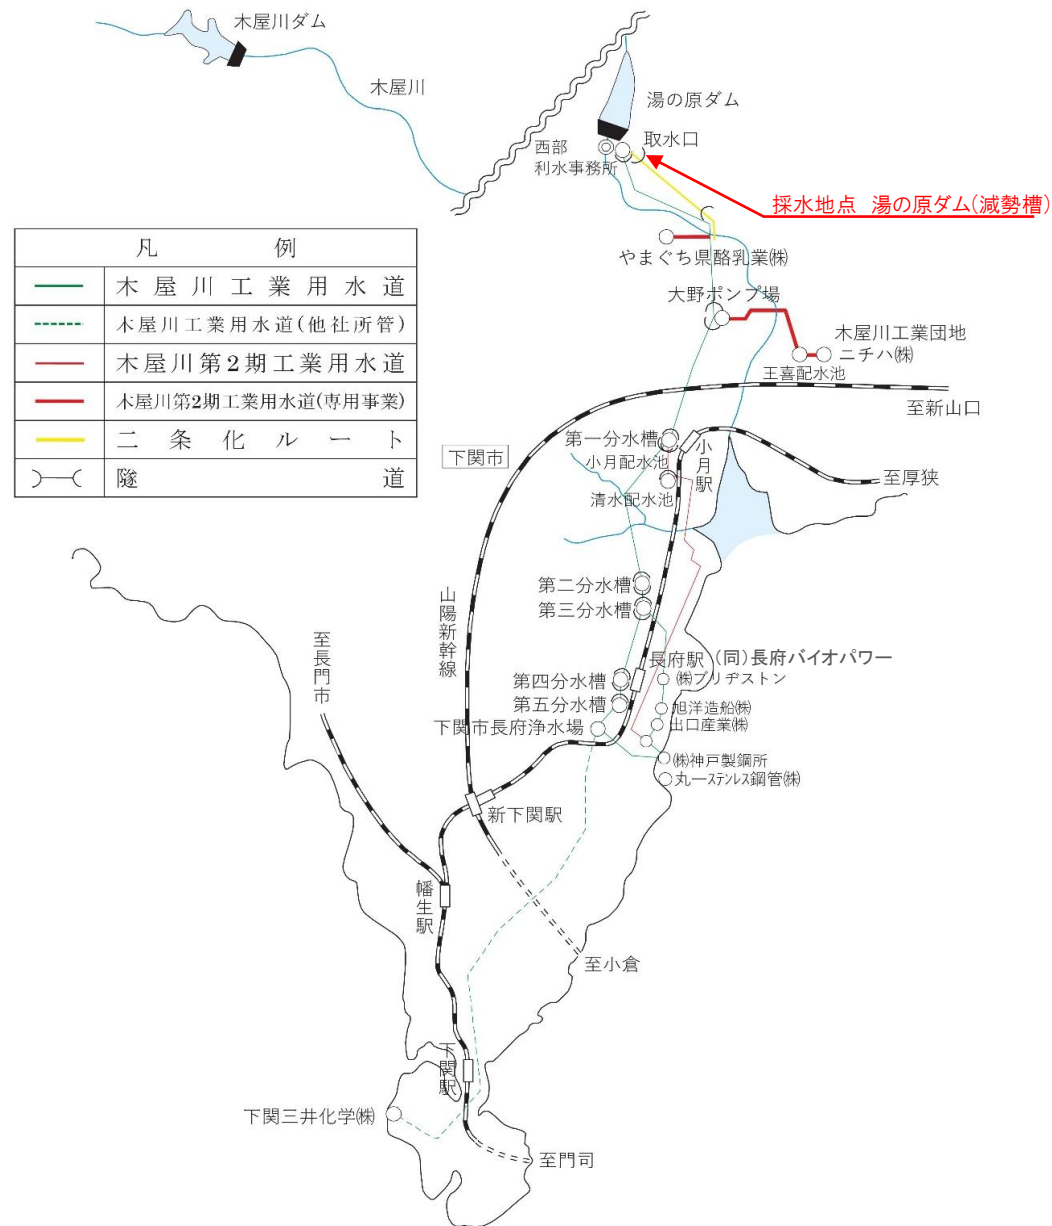

西部利水事務所

○工業用水道事業法施行令第1条による水質項目を水質検査した結果である。

○下記表については、計量証明書の計量結果を入力している。

木屋川工業用水道

[illegible]