

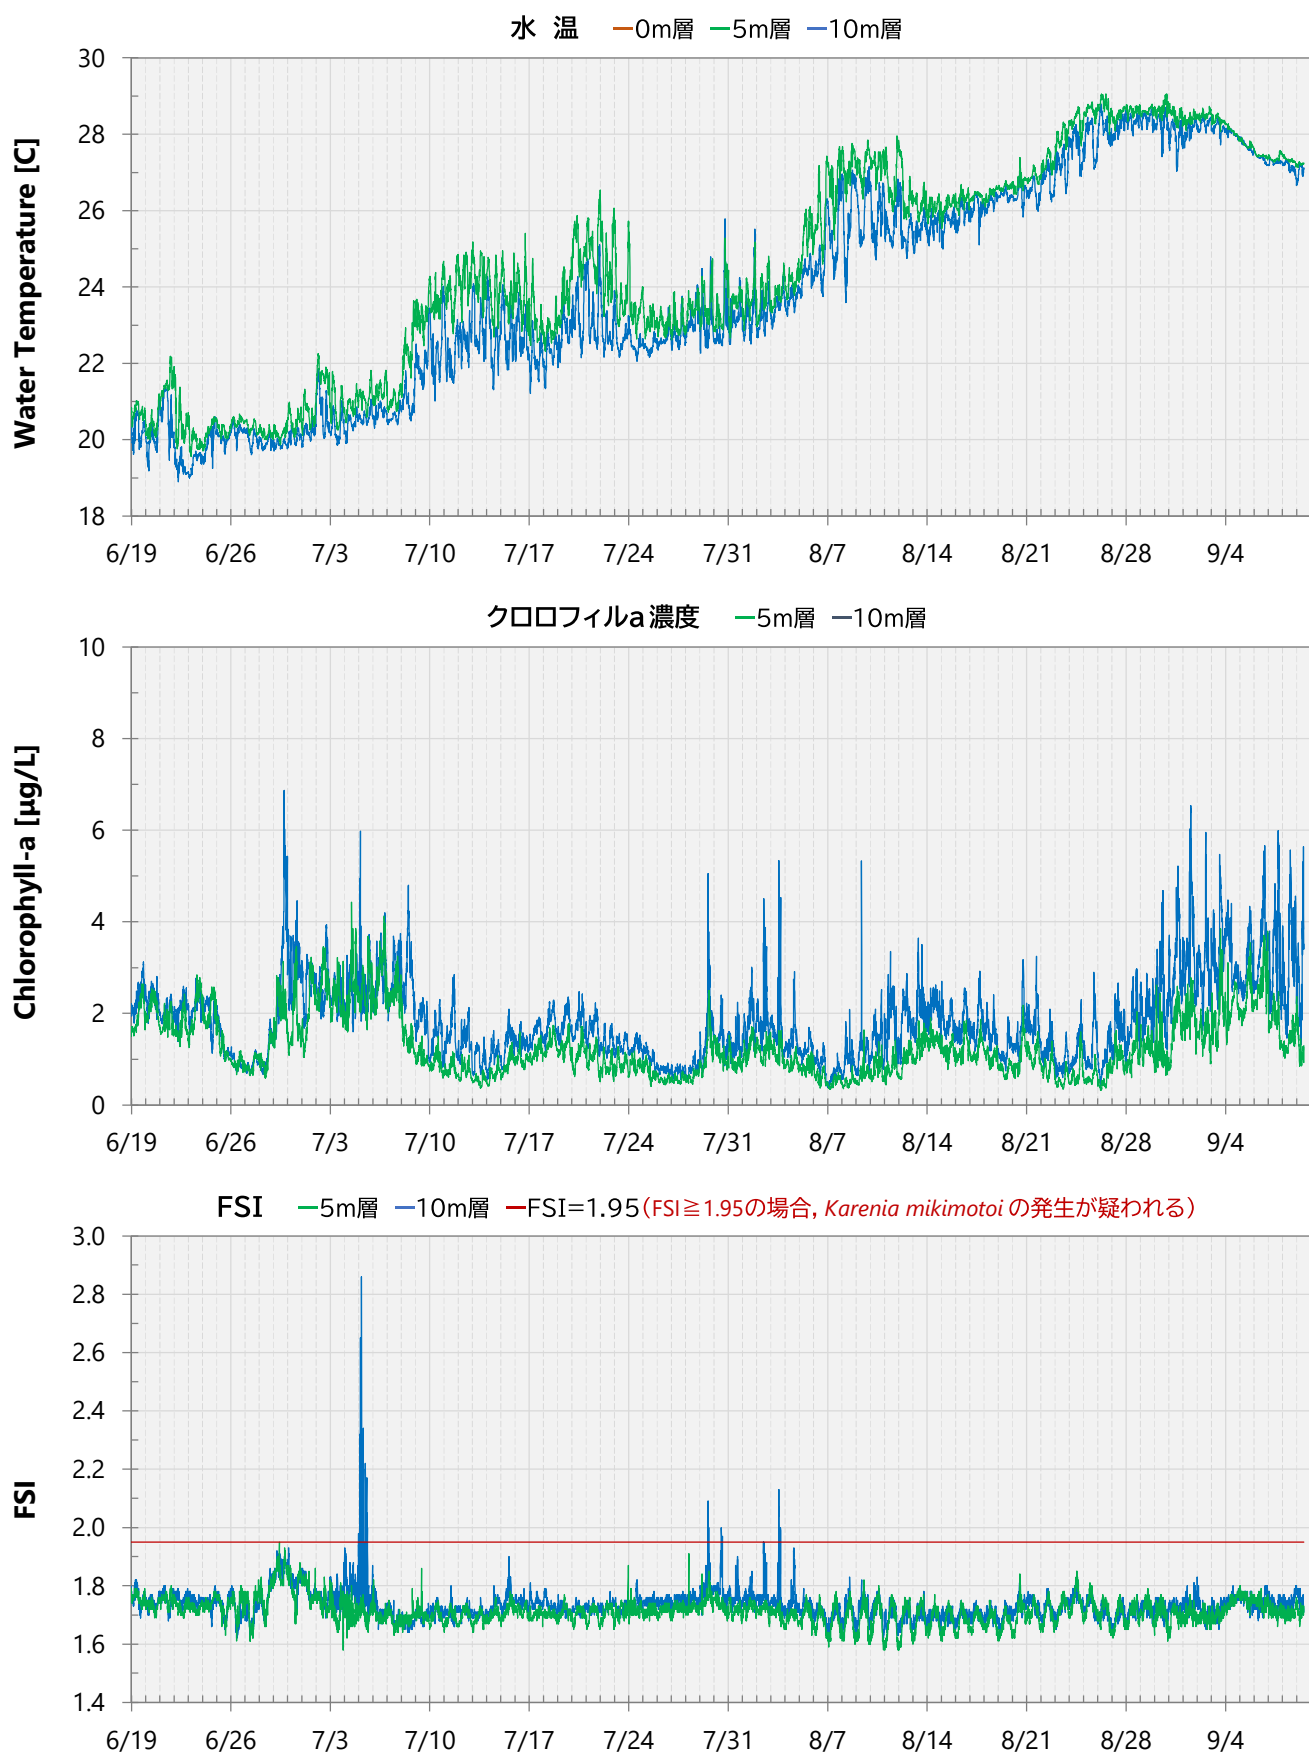


図. 笠戸島HAIセンサにおける水温・クロロフィルa濃度・FSIの推移  
(2026年6月19日以降のデータ, 観測間隔: 10分)