

- 【特記事項】
- 1、図中大斜線を新設する。補修部は取付とする。（図中特記箇所は、再取付とする。）
 - 2、図中 ● は取付貫通孔を示す。
 - 3、図中 ● は継ぎ目（100φx150t）を示す。
 - 4、特記無き限り配管は天井内配管とする。
 - 5、図中 ●FSは空調用ワイヤードリモンを示す。
- 空調用リモン配管はCEE-1、25°-2Cとする。
- 配管・BOXは電気設備工事とする。


冷媒管サイズ表（参考）【ACR】

記号	液管	ガス管	備考
①	6.4φ	9.5φ	以下の配管は冷媒配管共巻きとする。
			屋外機・屋内機間接続用連絡配管
			EEF2.0-3C

冷媒管サイズ表（参考）【ACP】


記号	液管	ガス管	備考
①	6.4φ	12.7φ	以下の配管は冷媒配管共巻きとする。
②	9.5φ	15.9φ	屋外機・屋内機間接続用連絡配管
			EEF2.0-3C

▽最高高さ

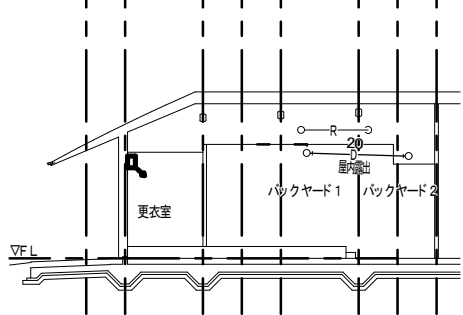


A-A断面図 S=1/100

▽最高高さ

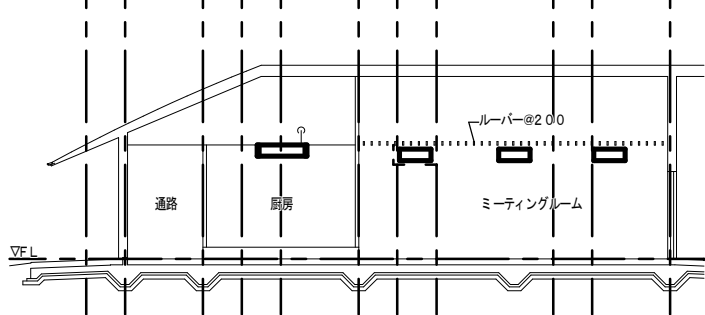

B-B断面図 S=1/100

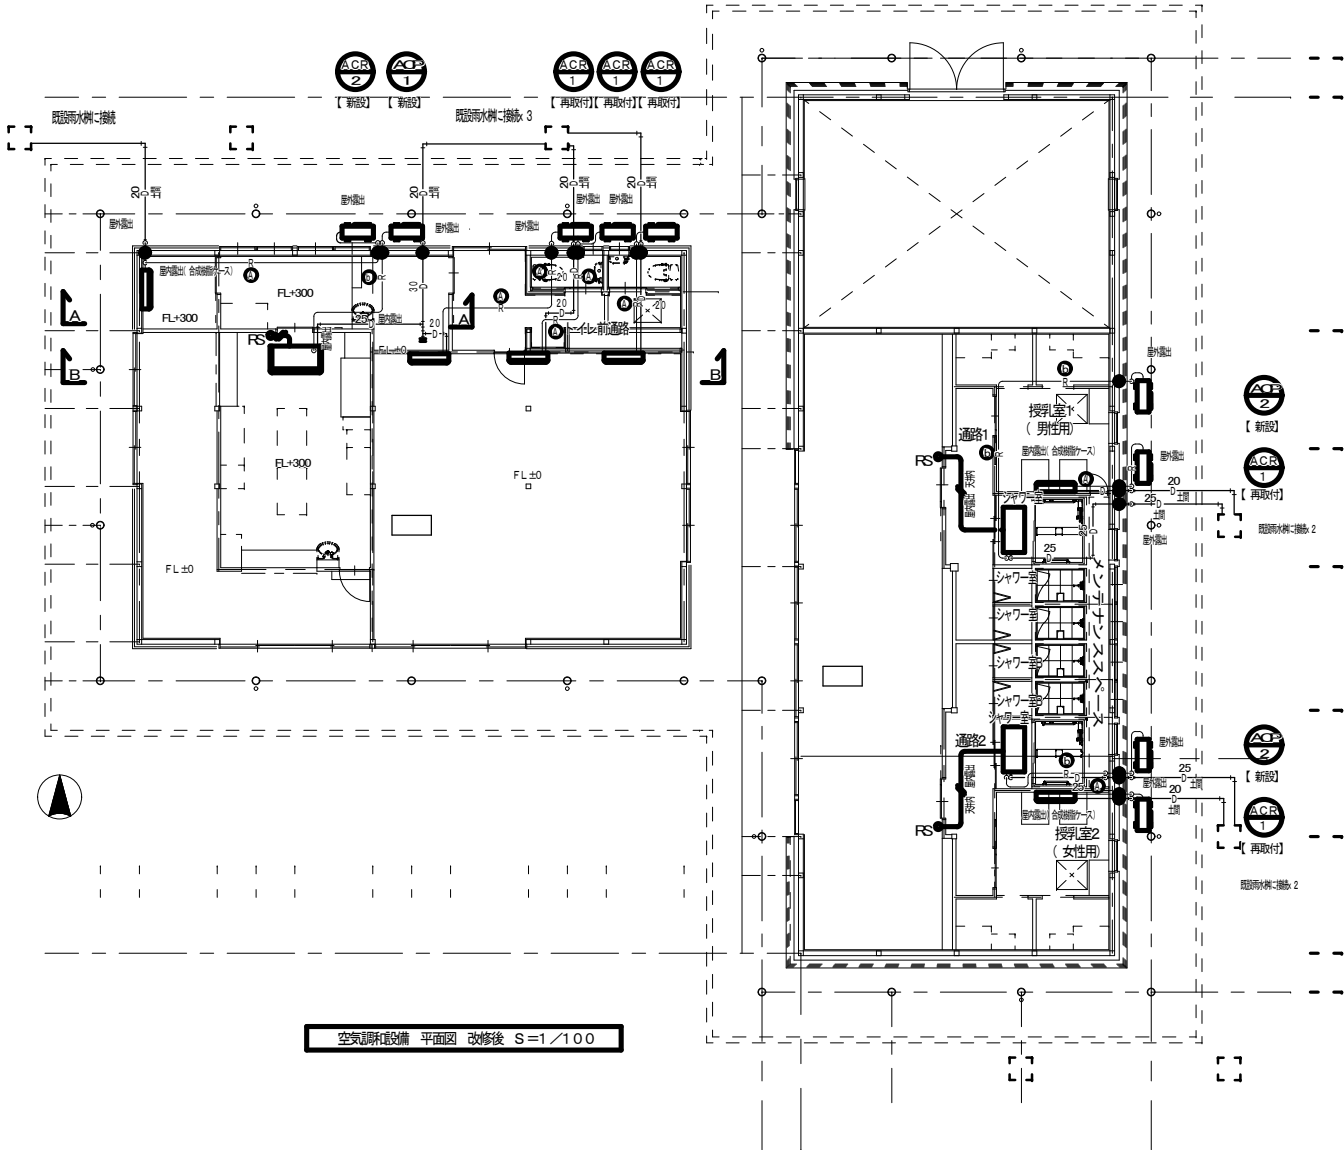

空調設備 平面図 改修後 S=1/100

		図名	SCALE	
		空調設備 平面図 改修後	1/100	-