


特記事項


- 1、外気取入ダクトのベンドキャップは、SUS製型取フード（青色・網付）とする。
2、制気口のフィルターは付ランネットフィルターとする。
3、図中 ● は機械室より接続を示す。
4、図中 ●-Sは全熱交換器用ファイヤードリモコンを示す。
全熱交換器用リモコン配線はCEE-1、25°-2Cとする。
配管・BOXは電気設備工事とする。

無窓の居室 換気風量算定


部屋名	面積 (㎡)	N	$V = \frac{20At}{N}$ 単位当たり算定人員 (同時に収容する人数)	(V) 必要風量 (㎧/h)	換気機器記号	機器風量 (㎧/h)	台数	設計風量 (㎧/h)
授乳室1(男性用)	13.85	3	$20 \times 13.85 \div 3$	92.33	HEU-2B	100	1	100
授乳室1(女性用)	13.85	3	$20 \times 13.85 \div 3$	92.33	HEU-2B	100	1	100

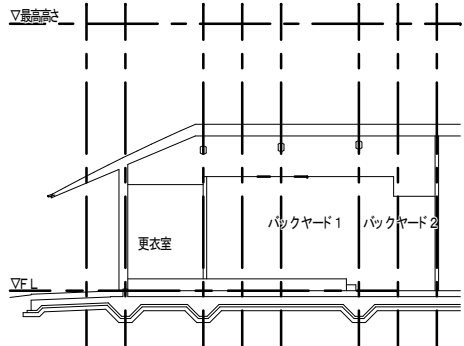

A-A断面図 S=1/100

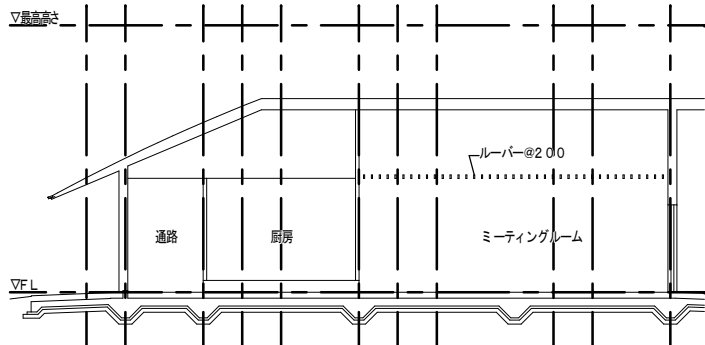

B-B断面図 S=1/100

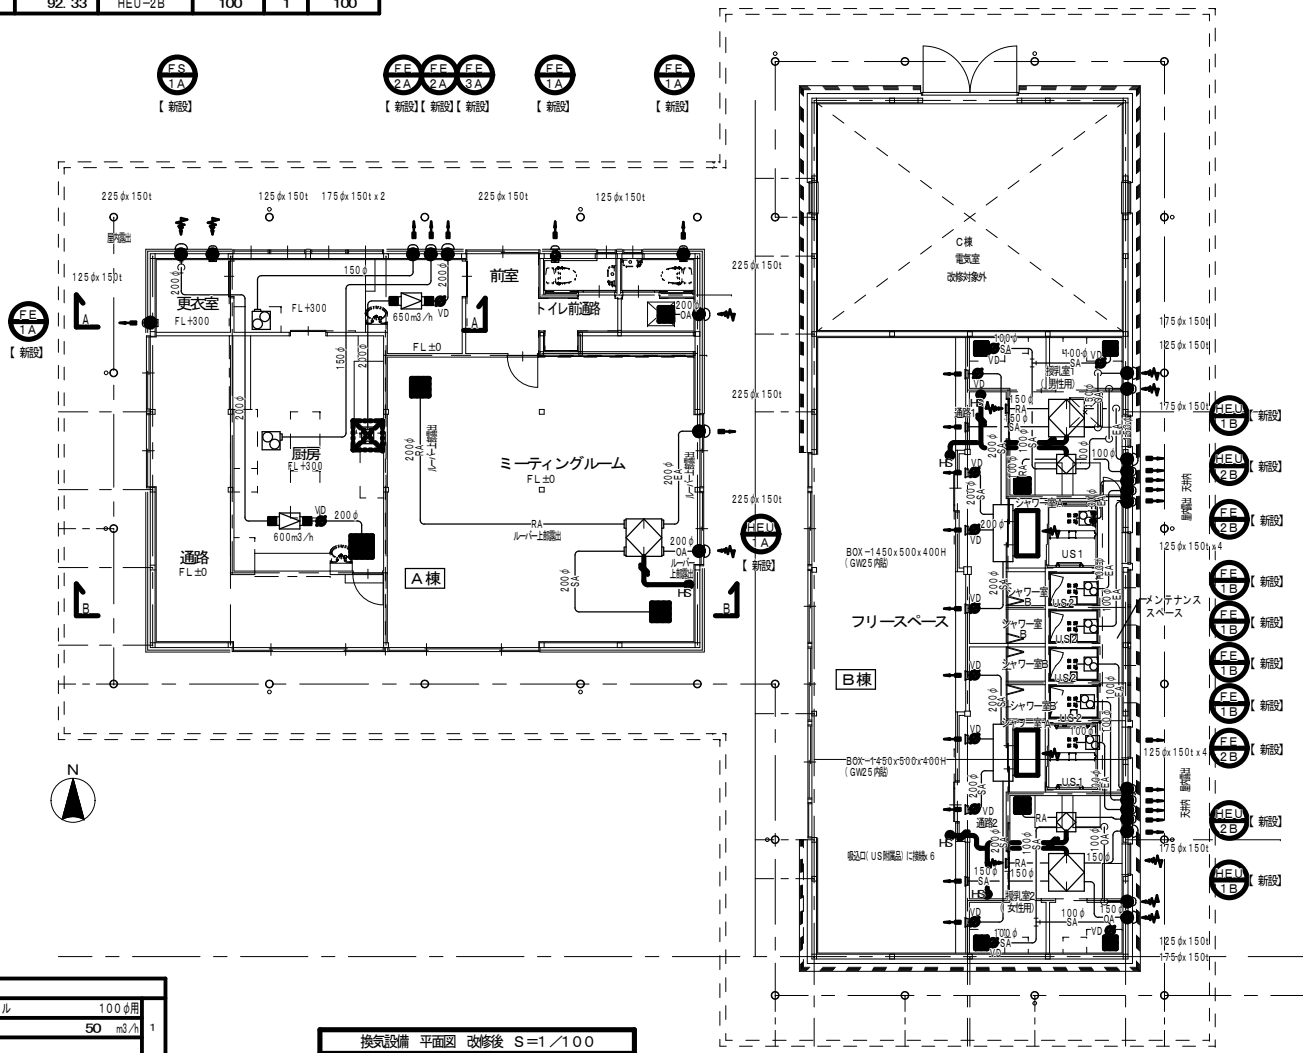

換気設備 平面図 改修後 S=1/100

更衣室	
機械設備	100φ用
OA-	50 ㎧/h
BOX-	

ミーティングルーム	
VHS-	350 x 350
SA-	600 ㎧/h
BOX-	500x500x300H
GVS-	350 x 350
RA-	600 ㎧/h
BOX-	500x500x300H

厨房	
VHS(F)-	350 x 350
OA-	600 ㎧/h
BOX-	500x500x300H
トイレ前通路	
VHS(F)-	350 x 350
OA-	500 ㎧/h
BOX-	500x500x300H

フリースペース ACP-2用	
2重/スルー	#8
SA-	㎧/h
BOX-	300x300x300H

フリースペース	
2重/スルー	#8
SA-	300 ㎧/h
BOX-	300x300x300H
スルー	
SA-	300 ㎧/h
BOX-	300x300x300H

授乳室1(男性用)	
VHS-	150 x 150
SA-	30 ㎧/h
BOX-	300x300x200H
GVS-	200 x 200
RA-	60 ㎧/h
BOX-	350x350x200H

授乳室2(女性用)	
VHS-	150 x 150
SA-	30 ㎧/h
BOX-	300x300x200H
GVS-	200 x 200
RA-	60 ㎧/h
BOX-	350x350x200H